


要措置区域指定区画

別図 1

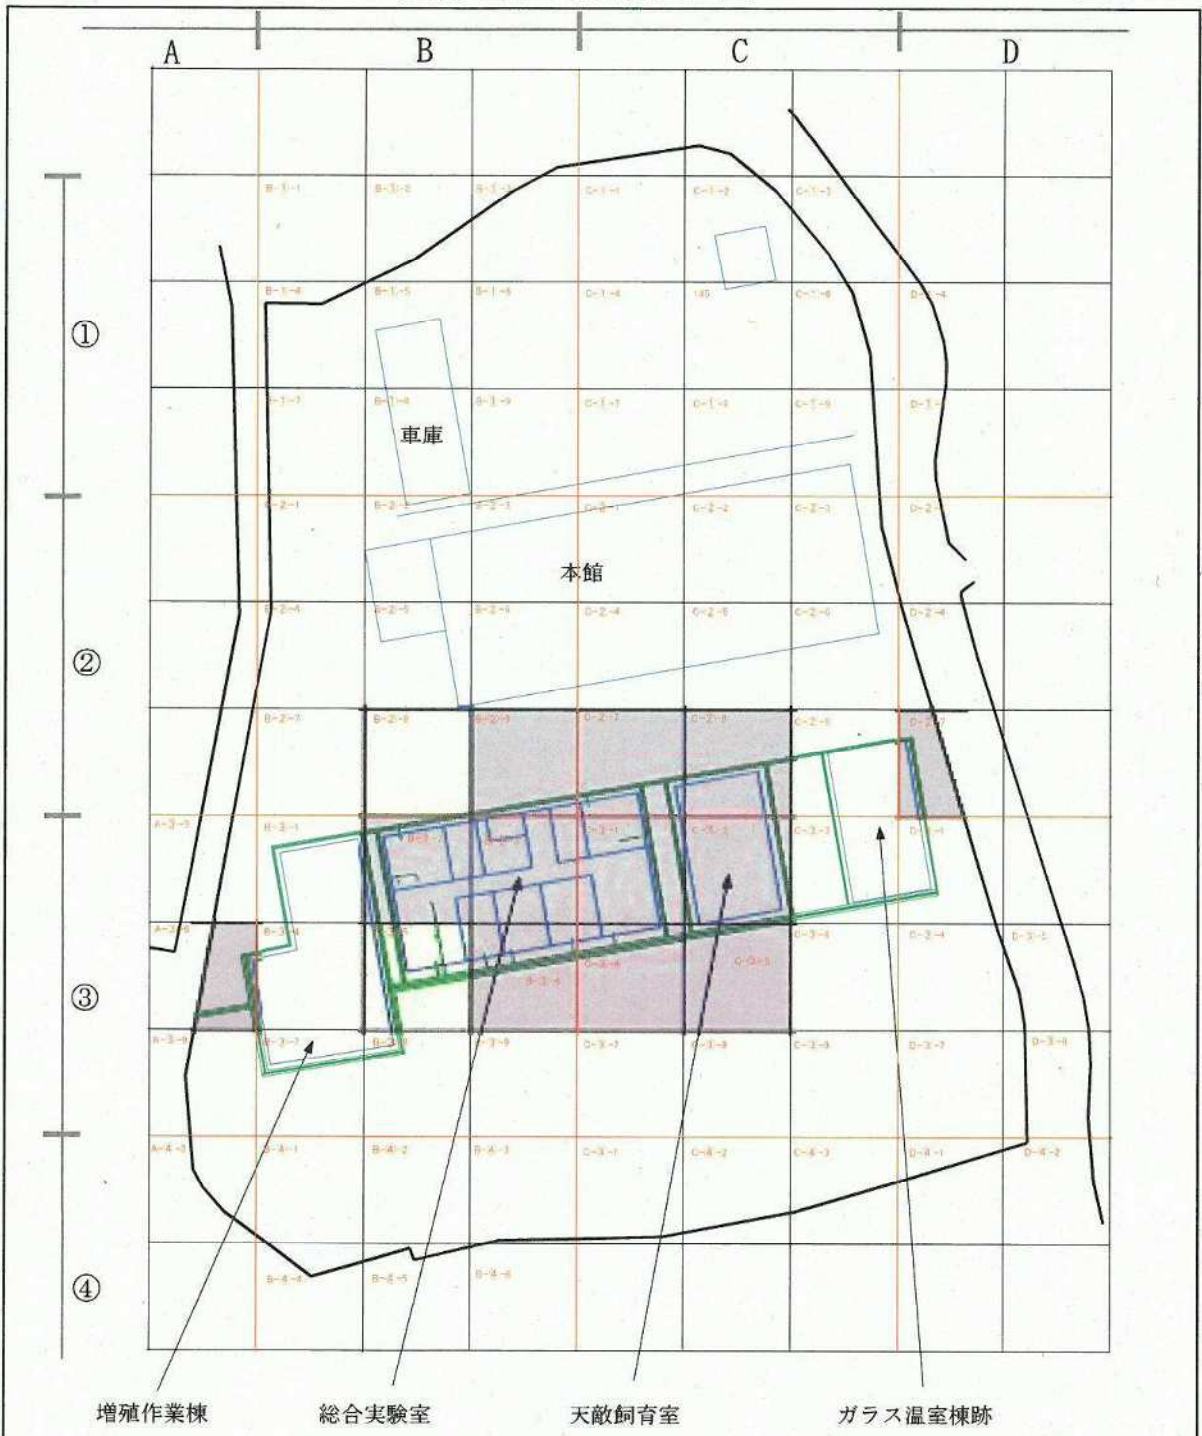

基準超過物質(溶出量)	区画	所在地
ふっ素及びその化合物	A-③-6	垂水市本城字牧1452番
	B-②-9	垂水市本城字牧1452番
	B-③-2	垂水市本城字牧1452番
	B-③-3	垂水市本城字牧1452番
	B-③-6	垂水市本城字牧1452番 1454番1
	C-②-7	垂水市本城字牧1452番
	C-②-8	垂水市本城字牧1452番
	C-③-1	垂水市本城字牧1452番
	C-③-2	垂水市本城字牧1452番
	C-③-4	垂水市本城字牧1452番 1454番1
	C-③-5	垂水市本城字牧1452番 1454番1
	D-②-7	垂水市本城字牧1452番

凡例

- 要措置区域に指定された区画
- 10m格子
- 排水経路
- 30m格子