

※受理年月日	年 月 日
※受理番号	
※備考	

大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書

令和8年7月24日

鹿児島県知事 殿

株式会社マキオ
代表取締役 牧尾由美
鹿児島県阿久根市赤瀬川2210番地

大規模小売店舗立地法附則第5条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

A-Zあくね
鹿児島県阿久根市赤瀬川2210番地

2 変更しようとする事項

- (1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前) 14,627㎡
(変更後) 15,982㎡

3 変更する年月日

平成22年11月下旬

4 上記2の変更に係るもの以外の事項

- (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

小 売 業 者		住 所
氏 名 (名 称)	代表者 (法人の場合)	
株式会社マキオ	代表取締役 牧尾由美	鹿児島県阿久根市赤瀬川2210番地

- (2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

①駐車場の位置及び収容台数

駐車場No.	収容台数	位 置
駐車場	617台	建物西側〔資料－3 平面図兼配置図上に記載〕

②駐輪場の位置及び収容台数

位 置	収容台数
建物西側〔資料－3 平面図兼配置図上・駐輪場〕	15台

③荷さばき施設の位置及び面積

位 置	面 積
建物北側〔資料－３ 平面図兼配置図上・荷さばき施設No.1〕	5 0 m ²
建物北側〔資料－３ 平面図兼配置図上・荷さばき施設No.2〕	5 0 m ²
建物東側〔資料－３ 平面図兼配置図上・荷さばき施設No.3〕	5 0 m ²
建物東側〔資料－３ 平面図兼配置図上・荷さばき施設No.4〕	1 0 0 m ²
建物東側〔資料－３ 平面図兼配置図上・荷さばき施設No.5〕	1 0 0 m ²
建物東側〔資料－３ 平面図兼配置図上・荷さばき施設No.6〕	1 0 0 m ²
倉庫西側〔資料－３ 平面図兼配置図上・荷さばき施設No.7〕	5 0 m ²
倉庫西側〔資料－３ 平面図兼配置図上・荷さばき施設No.8〕	5 0 m ²
合 計	5 5 0 m ²

④廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位 置	容 量
建物北側〔資料－３ 平面図兼配置図上・廃棄物等の保管施設No.1〕	1 8 . 7 0 m ³
建物北側〔資料－３ 平面図兼配置図上・廃棄物等の保管施設No.2〕	9 5 . 0 2 m ³
建物北側〔資料－３ 平面図兼配置図上・廃棄物等の保管施設No.3〕	4 6 . 7 7 m ³
建物東側〔資料－３ 平面図兼配置図上・廃棄物等の保管施設No.4〕	4 7 . 5 0 m ³
合 計	2 0 7 . 9 9 m ³

(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

2 4 時間営業

②来客が駐車場を利用することができる時間帯

2 4 時間

③駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場No.	出入口の数	位 置
駐車場	3 箇所	建物敷地北西側及び南側 〔資料－３ 平面図兼配置図・出入口No.1～出入口No.3〕

④荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時00分～午後10時00分

〔設置者、建物等の概要〕

1 変更の趣旨

地域の皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、A-Zあくねにおきましては、オープン以来、地域の皆様より地域に密着したスーパーセンターとして多くのご愛顧をいただいております。

この度、新設時から売り場面積を増設していたにもかかわらず、大規模小売店舗立地法附則第5条第1項に基づく変更届出の手続きを行っていなかったことが判明したことから、現状の施設配置に合わせて変更届出を提出させていただきます。

今後は、大規模小売店舗立地法の趣旨を十分に理解し、このような事象が生じる事がないよう管理を徹底していくとともに、店舗運営におきましても周辺の生活環境に配慮してまいります。

以上、地域の皆様方、関係各位の皆様方におかれましては、弊社の意図するところをお汲み取りの上、ご理解、ご協力の程、賜りますようお願い申し上げます。

2 大規模小売店舗設置者の連絡先等

(1) 設置者の連絡先及び電話番号・FAX番号

株式会社マキオ 採用・本部企画室 宮田裕美子

鹿児島県阿久根市赤瀬川2210番地

TEL 0996-72-2500 FAX 0996-72-2501

(2) ①周辺の生活環境保持の対応策の小売業者等への周知措置

従業員に届出書及び添付資料の内容を説明することで、施設の運営方法の明確化を図るとともに、定期的な店内会議により周知徹底を図る。

②周辺の生活環境保持のための監督・管理責任者

A-Zあくね 店長

3 法人にあつては登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し〔規則§4I①〕

別添のとおり

4 小売業者一覧

	小売業者名	店舗面積	業種・業態	主として販売する物品
核となる小売業者	株式会社マキオ	15,982㎡	スーパーセンター	食料品、住・生活関連用品、園芸・建築資材等
その他の小売業者	該当なし			

5 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

〔規則§4I③〕

(1) 建物位置図

別添「資料－1 建物位置図（広域図）」参照

(2) 周辺見取図

別添「資料－2 周辺見取図」参照

(3) 建物配置図

別添「資料－3 平面図兼配置図」参照

(4) 各階平面図

別添「資料－3 平面図兼配置図」参照

6 店舗施設計画の概要

(1) 計画地の概要

①敷地面積及び土地の所有形態

建 物 敷 地	77,366m ²	自己所有
駐車場用地	0m ²	—
合 計	77,366m ²	

②法令上の用途等

都市計画法用途地域 無指定地域

③現在の利用状況

A-Zあくねが立地し、営業中。

(2) 計画地周辺の概要

①立地環境

建物敷地北西側：市道白木尾桑原城線を挟み戸建住宅等が立地する。

建物敷地北側：山林が面する。

建物敷地東側：山林が面する。

建物敷地南側：市大山口線を挟み店舗やA Z サービスセンターが立地する。

②隣接地の用途現況

別添「資料－2 周辺見取図」参照

③基盤整備に関する事業の有無とその内容

該当事業なし

④街並みづくり計画の有無とその内容

該当計画なし

⑤都市計画及び中心市街地活性化基本計画との関連性

特になし

(3) 建物の構造及び規模

①建物構造

鉄骨造平屋建て

②店舗面積の内訳

イ 建築面積：20,395m²

ロ 延べ面積：18,770m²

ハ 各階ごとの店舗面積及び延べ面積等

(単位：m²)

	店舗面積	その他の施設	延べ面積
1 F	15,982	2,788	18,770

(4) その他の施設計画と各施設面積

利用者層が同一の併設施設		
施 設 名	営業面積	営業時間
① 精米機	736㎡	24時間
② ヘアカットルームABC		9:00～18:30
③ 宅配便		24時間
④ クリーニング		9:00～18:00
⑤ アミューズメント		11:00～19:00
⑥ ゆうちょATM		8:00～21:00
⑦ フードコート		24時間
合 計	736㎡	

利用者層が異なる併設施設			
施 設 名	事業主体	営業面積	営業時間
該当施設なし	—	0㎡	—

(5) 開店若しくは施設変更等の届出時に対応策の前提として調査・予測した結果と大きく乖離があり、対応が著しく不十分である場合の追加的対応方針

関係機関等と協議の上、必要に応じて追加的対応策を講じていく。

7 その他（特記事項）

特になし

〔 駐 車 需 要 の 充 足 等 〕

1 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及び算出根拠

〔規則 § 4 I ④〕

(1) 指針による必要駐車台数計算式

(端数処理：四捨五入)

事 項 等		各事項算出のための計算式等
地区の区分	商業地区・ その他地区	(理由：無指定地域)
S：店舗面積	15,982千㎡	
A：店舗面積当たり日来店客数原単位	950人／千㎡	人口40万人未満・（S≥5）
B：ピーク率	14.4%	経済産業省指針数値
L：駅からの距離	— m	←（駅名： — ）
C：自動車分担率	80%	人口10万人未満
D：平均乗車人員	2,299人／台	店舗面積10千㎡以上20千㎡未満 1.5+0.05S
E：平均駐車時間係数	1.6161	店舗面積10千㎡以上20千㎡未満 (65+2S)／60
必要駐車台数	1,229台	$A \times S \times B \times C \div D \times E$
日来店台数	5,283台	$A \times S \times C \div D$
ピーク1時間当たりの来店台数	761台	$A \times S \times B \times C \div D$

(2) 特別な事情による駐車台数の算出

当該店舗は、DIY用品、農業資材、建築資材、食料品及び住・生活関連用品等を扱うスーパーセンターであり、店舗面積に比して1日に来店する客数が大店立地法指針による算出結果より極端に少ないことから、必要駐車台数の算出に当たっては既存店舗における駐車場利用実態調査の結果を踏まえ設定することとした。

<調査日の選定>

調査日の選定は、当該店舗における過去1年間（2025.3.1～2026.2.28）のレジ通過者数データより決定した。

上記データによれば、来客数は一般的な平日に比して、土曜・休祭日が上位を占めていることから、駐車場の利用実態を把握するため、平均的な土曜・休祭日となる令和8年2月26日（日）を選定した。

<調査結果>

調査の結果、駐車場占有率がピークとなる13時台には405台が滞留しており、設置駐車場台数（617台）に対し、65.6%の利用率であり、駐車場不足による入庫待ち車両等の発生はない。

$$\bullet \text{ 駐車場利用率} = 405 \text{ 台} \div 617 \text{ 台} \times 100 = 65.6 \text{ (\%)}$$

<年間ピーク日での検証>

過去1年間におけるレジ通過者数データから、土曜・休祭日の平均レジ通過者数（7,717人）を用いて、駐車場の利用予測を行った。

その結果、最大滞留台数は366台と予測され、駐車場不足による周辺道路への混雑を発生させる恐れはないものと考えられる。

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 最大滞留台数} &= (\text{過去1年間土曜・休祭日の平均レジ通過者数} \div \text{調査日のレジ通過者数}) \\ &\quad \times \text{調査日のピーク時滞留台数} \\ &= (7,717 \text{ 人} \div 8,544 \text{ 人}) \times 405 \text{ 台} = 366 \text{ 台} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \bullet \text{ 駐車場占有率} &= (\text{ピーク時滞留台数} \div \text{駐車場収容台数}) \times 100 \text{ (\%)} \\ &= \{366 \text{ 台} \div 617 \text{ 台}\} \times 100 = 59.3 \text{ (\%)} \end{aligned}$$

また、年間最大レジ通過者数を示す元旦（13,826人）においては、収容台数が655台と算出されるため、特異日には従業員用駐車場134台を来客用として開放することで、駐車需要の充足を図る。

以下に、調査日における時間帯別滞留台数を示す。

駐車台数調査結果 調査日：令和8年4月26日（日）天気：雨時々曇り

時 間	駐車場No.1	駐車場No.2	合 計
7時台	7	41	48
8時台	18	80	98
9時台	33	123	156
10時台	69	187	256
11時台	87	280	367
12時台	100	301	401
13時台	104	301	405
14時台	94	268	362
15時台	77	231	308
16時台	65	204	269
17時台	42	139	181
18時台	44	138	182
19時台	47	76	123
20時台	18	61	79

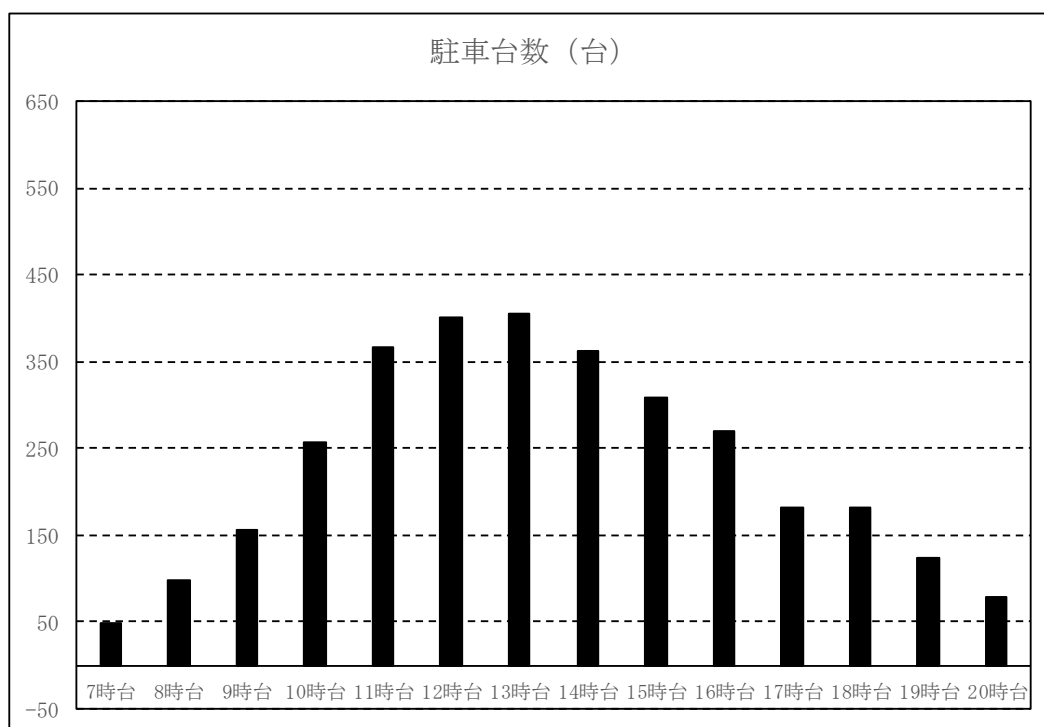

(3) 駐車場の分散確保の有無

駐車場の分散確保の有無		理 由 等
	有・ <u>無</u>	駐車場の利用状況調査結果から、当該店舗に必要な駐車場台数は建物敷地内で充足できており、又、変更後における駐車場の利用予測結果からも駐車場不足の発生はないものと推察されることから、入庫待ち車両の発生など、周辺交通への影響は比較的小さいものと考えられるため。
借上 駐車 場の 場合	駐車場名	該当なし
	設置者・管理者	
	契約・利用形態 (専用、優先、提携等)	
	来店客が駐車可能な台数 (算出根拠)	

(4) その他の駐車場の状況

〔従業員等（業務用を含む）駐車場〕

事 項	有無の別	当該小売店舗駐車場と 共用・別途の別	収容台数	備 考 (従業員の雇用状況や利用状況など駐車台数算定の 根拠等)
従業員用駐車場	<u>有</u> ・無	共用・ <u>別途</u>	134台	設置駐車台数より

〔併設施設の駐車場〕

ア オフィス・マンション等、小売店舗とは利用者が独立して考えられる併設施設
該当なし

イ 飲食店、銀行ATM、クリーニング、映画館、ボーリング場、ゲームセンター、温浴施設等、小売店舗の集客に影響を与える蓋然性を有する併設施設

名 称	業務内容	面 積	当該小売店舗駐車場と 共用・別途の別	必要駐車 台 数	算出根拠	収容台数
精米機	—	18m ²	<u>共用</u> ・別途	前述1. (2) 特別な事情による駐車 台数の算出結果に示すとおり		
ヘアカットルームABC	理容室	92m ²	<u>共用</u> ・別途			
宅配便	—	27m ²	<u>共用</u> ・別途			
クリーニング	—	39m ²	<u>共用</u> ・別途			
アミューズメント	—	140m ²	<u>共用</u> ・別途			
ゆうちょATM	—	4m ²	<u>共用</u> ・別途			
フードコート	飲食施設	416m ²	<u>共用</u> ・別途			
合 計		736m ²				

〔s：小売店舗と利用者層が同一の併設施設面積の合計〕（端数処理：四捨五入）

s	736m ²
S：店舗面積×0.2	3,196m ²

〔条件〕 $s > S \times 0.2$

ウ 小売店舗がその施設の一部となるような小売店舗以上の集客力を有する併設施設（小売店舗が大規模なアミューズメント施設や博覧会施設の一部であるような場合）
該当なし

2 駐車場の構造、収容台数、面積及び敷地の状況（小売店舗、併設施設等を含む全体の収容台数）

No.	駐車場の構造	収容台数		面 積	駐車区画の大きさ	
		一般用	身障者用		一般用	身障者用
駐車場	建物外平面駐車場 (自走式)	604台	13台	8, 203. 8935㎡	5. 20m×2. 70m× 6台 5. 00m×2. 70m× 12台 4. 92m×2. 70m× 5台 5. 00m×2. 70m× 17台 5. 00m×2. 72m× 11台 5. 10m×2. 72m× 14台 5. 10m×2. 66m× 14台 5. 03m×2. 63m×285台 5. 00m×2. 65m× 75台 5. 00m×2. 66m× 32台 5. 00m×2. 98m× 9台 5. 30m×2. 60m× 4台 5. 05m×2. 65m× 28台 5. 04m×2. 65m× 28台 5. 10m×2. 67m× 20台 5. 05m×2. 67m× 22台 5. 00m×2. 97m× 22台	5. 00m×3. 30m×4台 5. 00m×2. 65m×2台 5. 30m×2. 60m×3台 5. 00m×2. 60m×4台

駐車料金の 徴収の有無	駐車場条例による届出 駐車場とする予定の有無	入口ゲートの 入庫処理時間	契約形態
有 ・ (無)	有 ・ (無)	無	自社所有

3 駐輪場の計画（原動機付き自転車を含む）

(1) 駐輪台数の算出根拠

ア 指針参考による駐輪台数の算出

店舗面積 (15, 982㎡) ÷ 35㎡ = (457台)

イ その他の方法による駐輪台数の算出

駐輪場附置 条例の有無	有 (条例名) ・ (無)																														
必要駐輪台数の 予測結果及 び算出根拠	既存店舗における自転車利用者の来店状況調査結果より、最大滞留台数は10時台に14台が観測された。 令和8年4月5日 (日) 天候：晴れ <table border="1"> <thead> <tr> <th>時 間</th><th>駐輪台数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>7時台</td><td>2</td></tr> <tr><td>8時台</td><td>6</td></tr> <tr><td>9時台</td><td>7</td></tr> <tr><td>10時台</td><td>14</td></tr> <tr><td>11時台</td><td>7</td></tr> <tr><td>12時台</td><td>5</td></tr> <tr><td>13時台</td><td>2</td></tr> <tr><td>14時台</td><td>1</td></tr> <tr><td>15時台</td><td>1</td></tr> <tr><td>16時台</td><td>1</td></tr> <tr><td>17時台</td><td>3</td></tr> <tr><td>18時台</td><td>1</td></tr> <tr><td>19時台</td><td>1</td></tr> <tr><td>20時台</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	時 間	駐輪台数	7時台	2	8時台	6	9時台	7	10時台	14	11時台	7	12時台	5	13時台	2	14時台	1	15時台	1	16時台	1	17時台	3	18時台	1	19時台	1	20時台	1
時 間	駐輪台数																														
7時台	2																														
8時台	6																														
9時台	7																														
10時台	14																														
11時台	7																														
12時台	5																														
13時台	2																														
14時台	1																														
15時台	1																														
16時台	1																														
17時台	3																														
18時台	1																														
19時台	1																														
20時台	1																														
必要駐輪台数	14台																														

(2) 駐輪場の構造、収容台数及び面積

駐輪場No.	駐輪場構造	収容台数	面 積	駐輪区画の大きさ	
				一般用	三輪車・バイク用
駐輪場	平面式	20台	20㎡	0.5m×2.0m	0.5m×2.0m

(3) 駐輪場の管理体制

項 目	内 容
整理員等の配置	・店舗従業員の適宜見回りにて対応する。
営業時間外の管理等	・特になし

(4) 駐輪場案内の表示方法

駐輪場である旨の看板設置

4 その他（特記事項）

・特になし

〔騒音の発生に係る事項〕

- 1 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す
図面 〔規則 § 4 I ⑨〕

項 目	設置の有無	稼働時間帯	位 置
冷却塔	無・有	—	—
室外機	無・有	終 日	別添「資料－4 騒音発生源位置図」参照
送風機	無・有	—	—
排気口	無・有	終 日	別添「資料－4 騒音発生源位置図」参照
その他（冷凍冷蔵庫屋外機）		終 日	別添「資料－4 騒音発生源位置図」参照
その他（キュービクル）		終 日	別添「資料－4 騒音発生源位置図」参照

※特別な事情による騒音の総合的な予測
該当なし

騒音の総合的な予測方法
該当なし

騒音規制法の特定施設の設置届出の有無
有：鹿児島県公害防止条例に基づく「騒音に係る特定施設」の届出
該当する施設：圧縮機（冷凍機に付随しているものを含む）
（原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの）

2 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

(1) 予測地点の選定及び環境基準等

別添「資料－5 騒音予測地点位置図」参照

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼 間	夜 間	夜 間	
A地点 (h=0.5m)	55dB	45dB	45dB	業務用車両専用出入口を走行する自動車走行音及び建物北側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けられると思われる住居とした（1階建て1階部）。
B地点 (h=-1.0m)	55dB	45dB	45dB	駐車場内を走行する来客車両走行音の影響を最も受けられると思われる住居とした（1階建て1階部）。
C地点 (h=11.5m)	55dB	45dB	45dB	建物南側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けられると思われる住居とした（2階建て1階部）。

※ 建物敷地東側には山林が面しており、店舗から発生する騒音の影響を受ける住居等の立地がないことから予測地点を選定していない。

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼 間	夜 間	夜 間	
a 地点 (h=-0.5m)	55dB	45dB	45dB	建物北側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けられる敷地境界線上とした。
b 地点 (h=-0.3m)	55dB	45dB	45dB	駐車場内を走行する来客車両走行音の影響を最も受けられる敷地境界線上とした。
c 地点 (h=8.8m)	55dB	45dB	45dB	建物南側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けられる敷地境界線上とした。

※ 建物敷地東側には山林が面しており、店舗から発生する騒音の影響を受ける住居等の立地がないことから予測地点を選定していない。

(2) 昼間の等価騒音レベルの予測

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定	1	室外機1	48.7	*1	終日	65.0	104.8	258.1	12.4	8.3	0.5
	2	室外機2	54.3	*1	終日	60.9	109.5	259.3	18.6	13.5	6.0
	3	室外機3	50.7	*1	終日	55.8	115.6	260.9	15.8	9.4	2.4
	4	室外機4	47.0	*1	終日	36.0	139.7	271.6	15.9	4.1	－
	5	室外機5	59.0	*1	終日	36.7	140.2	270.7	27.7	16.1	10.4
	6	室外機6	59.0	*1	終日	38.1	140.7	269.0	27.4	16.0	10.4
	7	室外機7	57.2	*1	終日	24.5	153.6	282.4	29.4	13.5	8.2
	8	室外機8	57.0	*1	終日	24.8	154.4	282.2	29.1	13.2	8.0
	9	室外機9	47.0	*1	終日	95.2	132.2	212.4	7.4	4.6	0.5
	10	室外機10	47.0	*1	終日	99.7	132.1	208.1	7.0	4.6	0.6
常	11	室外機11	44.5	*1	終日	118.5	132.1	190.2	3.0	2.1	－
	12	室外機12	44.5	*1	終日	123.2	133.1	185.6	2.7	2.0	－
	13	室外機13	48.7	*1	終日	224.8	202.1	82.6	1.7	2.6	10.4
	14	室外機14	48.7	*1	終日	226.1	204.3	81.1	1.6	2.5	10.5
	15	室外機15	44.5	*1	終日	227.2	207.5	79.8	－	－	6.5
	16	室外機16	44.5	*1	終日	227.4	208.6	79.5	－	－	6.5
	17	室外機17	57.1	*1	終日	228.0	234.7	89.8	9.9	9.7	18.0
	18	室外機18	57.1	*1	終日	229.5	235.4	88.3	9.9	9.7	18.2
	19	室外機19	57.1	*1	終日	231.0	236.2	86.7	9.8	9.6	18.3
	20	室外機20	57.1	*1	終日	232.4	236.9	85.3	9.8	9.6	18.5
騒音	21	室外機21	57.1	*1	終日	217.6	203.7	89.1	10.3	10.9	18.1
	22	室外機22	57.1	*1	終日	219.1	204.6	87.5	10.3	10.9	18.3
	23	室外機23	57.1	*1	終日	220.7	205.5	85.9	10.2	10.8	18.4
	24	室外機24	57.1	*1	終日	222.2	206.3	84.5	10.2	10.8	18.6
	25	室外機25	57.0	*1	終日	219.8	187.5	91.0	10.2	11.5	17.8
	26	室外機26	57.1	*1	終日	219.1	184.7	92.9	10.3	11.8	17.7
	27	室外機27	57.1	*1	終日	219.1	184.0	93.3	10.3	11.8	17.7
	28	室外機28	56.8	*1	終日	185.3	173.0	121.9	11.4	12.0	15.1
	29	室外機29	56.8	*1	終日	186.8	173.9	120.4	11.4	12.0	15.2
	30	室外機30	47.3	*1	終日	160.1	143.8	150.8	3.2	4.1	3.7
	31	室外機31	47.3	*1	終日	162.7	144.9	148.3	3.1	4.1	3.9
	32	室外機32	57.1	*1	終日	178.5	180.9	128.3	12.1	12.0	14.9
	33	室外機33	57.1	*1	終日	179.4	181.2	127.4	12.0	11.9	15.0
	34	室外機34	57.1	*1	終日	180.7	181.8	126.0	12.0	11.9	15.1
	35	室外機35	57.1	*1	終日	180.1	186.8	127.4	12.0	11.7	15.0
	36	室外機36	57.1	*1	終日	181.0	187.2	126.5	11.9	11.7	15.1
	37	室外機37	57.1	*1	終日	182.3	187.7	125.1	11.9	11.6	15.2
	38	室外機38	56.8	*1	終日	189.2	189.2	117.8	11.3	11.3	15.4
	39	室外機39	56.8	*1	終日	191.0	190.0	116.0	11.2	11.2	15.5
	40	室外機40	57.1	*1	終日	192.3	190.7	114.6	11.4	11.5	15.9
	41	室外機41	56.8	*1	終日	193.7	191.3	113.3	11.1	11.2	15.7
	42	室外機42	57.1	*1	終日	190.7	214.7	127.0	11.5	10.5	15.0
	43	室外機43	57.1	*1	終日	191.8	215.1	125.8	11.4	10.4	15.1
	44	室外機44	57.1	*1	終日	193.0	215.7	124.6	11.4	10.4	15.2
	45	室外機45	57.1	*1	終日	192.5	218.7	127.6	11.4	10.3	15.0
	46	室外機46	57.1	*1	終日	193.5	219.1	126.4	11.4	10.3	15.1
	47	室外機47	57.1	*1	終日	194.6	219.5	125.2	11.3	10.3	15.1
	48	室外機48	57.1	*1	終日	201.1	222.3	118.3	11.0	10.2	15.6
	49	室外機49	57.1	*1	終日	202.6	222.7	116.5	11.0	10.1	15.8
	50	室外機50	57.1	*1	終日	204.1	223.6	115.2	10.9	10.1	15.9
	51	室外機51	57.1	*1	終日	205.4	224.1	113.8	10.8	10.1	16.0
	52	室外機52	51.0	*1	終日	220.7	250.8	118.7	4.1	3.0	9.5
	53	室外機53	58.8	*1	終日	193.2	236.7	143.9	13.1	11.3	15.6

*1 メーカー提供データより

*7 各予測地点における等価騒音レベル (dB) 欄に示す記号「—」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定	54	室外機54	58.0	*1	終 日	195.0	237.3	141.9	12.2	10.5	15.0
	55	室外機55	48.3	*1	終 日	203.1	240.0	132.8	2.1	0.7	5.8
	56	室外機56	47.3	*1	終 日	204.6	240.5	131.2	1.1	—	4.9
	57	室外機57	53.2	*1	終 日	205.3	240.8	130.4	7.0	5.6	10.9
	58	室外機58	53.2	*1	終 日	206.2	241.1	129.5	6.9	5.6	11.0
	59	室外機59	58.8	*1	終 日	180.4	233.2	158.8	13.7	11.4	14.8
	60	室外機60	58.8	*1	終 日	163.3	230.0	179.7	14.5	11.6	13.7
	61	室外機61	58.8	*1	終 日	164.5	230.1	178.3	14.5	11.6	13.8
	62	室外機62	57.1	*1	終 日	154.1	208.4	171.0	13.3	10.7	12.4
	63	室外機63	57.1	*1	終 日	155.1	208.5	169.8	13.3	10.7	12.5
	64	室外機64	57.1	*1	終 日	159.2	209.3	165.0	13.1	10.7	12.8
	65	室外機65	57.1	*1	終 日	160.2	209.5	163.8	13.0	10.7	12.8
	66	室外機66	57.1	*1	終 日	151.7	203.8	170.5	13.5	10.9	12.5
	67	室外機67	57.1	*1	終 日	152.7	204.0	169.3	13.4	10.9	12.5
	68	室外機68	57.1	*1	終 日	156.8	204.7	164.5	13.2	10.9	12.8
	69	室外機69	57.1	*1	終 日	157.9	205.0	163.3	13.1	10.9	12.8
	70	室外機70	57.1	*1	終 日	138.6	174.4	170.7	14.3	12.3	12.5
	71	室外機71	57.1	*1	終 日	139.9	174.6	169.4	14.2	12.3	12.5
	72	室外機72	57.1	*1	終 日	144.3	175.5	164.7	13.9	12.2	12.8
	73	室外機73	57.1	*1	終 日	145.5	175.7	163.4	13.8	12.2	12.8
	74	室外機74	57.1	*1	終 日	136.7	168.5	171.3	14.4	12.6	12.4
	75	室外機75	57.1	*1	終 日	137.9	168.7	170.0	14.3	12.6	12.5
	76	室外機76	57.1	*1	終 日	142.4	169.6	165.4	14.0	12.5	12.7
	77	室外機77	57.1	*1	終 日	143.6	169.9	164.1	14.0	12.5	12.8
	78	室外機78	56.8	*1	終 日	131.8	152.9	174.8	14.4	13.1	11.9
	79	室外機79	56.8	*1	終 日	133.1	153.2	173.5	14.3	13.1	12.0
	80	室外機80	56.8	*1	終 日	138.2	154.2	168.5	14.0	13.0	12.3
	81	室外機81	56.8	*1	終 日	140.0	154.6	166.7	13.9	13.0	12.4
	82	室外機82	57.1	*1	終 日	124.3	132.4	184.8	15.2	14.7	11.8
	83	室外機83	47.3	*1	終 日	116.1	130.5	192.8	6.0	5.0	1.6
騒音	84	室外機84	53.2	*1	終 日	97.2	133.2	210.4	13.4	10.7	6.7
	85	室外機85	47.3	*1	終 日	98.6	133.4	209.0	7.4	4.8	0.9
	86	室外機86	56.8	*1	終 日	99.8	133.2	207.8	16.8	14.3	10.4
	87	室外機87	56.8	*1	終 日	100.8	133.2	206.9	16.7	14.3	10.5
	88	室外機88	53.2	*1	終 日	91.1	148.6	215.8	14.0	9.8	6.5
	89	室外機89	53.1	*1	終 日	99.0	149.4	207.9	13.2	9.6	6.7
	90	室外機90	56.8	*1	終 日	100.7	149.3	206.2	16.7	13.3	10.5
	91	室外機91	56.8	*1	終 日	101.7	149.3	205.1	16.7	13.3	10.6
	92	室外機92	52.0	*1	終 日	103.1	149.2	203.7	11.7	8.5	5.8
	93	室外機93	52.0	*1	終 日	104.3	149.2	202.5	11.6	8.5	5.9
	94	室外機94	54.0	*1	終 日	98.4	151.8	208.8	14.1	10.4	7.6
	95	室外機95	54.0	*1	終 日	99.5	150.8	207.6	14.0	10.4	7.7
音	96	室外機96	52.0	*1	終 日	102.0	150.7	204.9	11.8	8.4	5.8
	97	室外機97	52.0	*1	終 日	103.5	150.6	203.4	11.7	8.4	5.8
	98	室外機98	57.1	*1	終 日	104.6	166.3	205.5	16.7	12.7	10.8
	99	室外機99	57.1	*1	終 日	105.5	166.3	204.5	16.6	12.7	10.9
	100	室外機100	57.1	*1	終 日	106.4	166.3	203.5	16.6	12.7	10.9
	101	室外機101	57.1	*1	終 日	101.9	172.7	210.9	16.9	12.4	10.6
	102	室外機102	57.1	*1	終 日	102.8	172.6	209.9	16.9	12.4	10.7
	103	室外機103	57.1	*1	終 日	107.2	172.4	205.0	16.5	12.4	10.9
	104	室外機104	57.1	*1	終 日	108.1	172.4	204.0	16.4	12.4	10.9
	105	室外機105	57.1	*1	終 日	119.0	202.6	211.0	15.6	11.0	10.6
	106	室外機106	57.1	*1	終 日	119.8	202.5	210.0	15.5	11.0	10.7

*1 メーカー提供データより

*7 各予測地点における等価騒音レベル (dB) 欄に示す記号「—」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定	107	室外機107	57.1	*1	終 日	123.2	201.7	205.0	15.3	11.0	10.9
	108	室外機108	57.1	*1	終 日	124.0	201.7	204.0	15.2	11.0	10.9
	109	室外機109	57.1	*1	終 日	125.7	201.9	202.0	15.1	11.0	11.0
	110	室外機110	57.1	*1	終 日	121.5	206.3	211.3	15.4	10.8	10.6
	111	室外機111	57.1	*1	終 日	122.3	206.3	210.3	15.4	10.8	10.6
	112	室外機112	57.1	*1	終 日	126.1	206.2	205.4	15.1	10.8	10.8
	113	室外機113	57.1	*1	終 日	126.9	206.2	204.4	15.0	10.8	10.9
	114	室外機114	57.1	*1	終 日	98.0	211.5	247.4	17.3	10.6	9.2
	115	室外機115	57.1	*1	終 日	98.7	211.3	246.2	17.2	10.6	9.3
	116	室外機116	57.1	*1	終 日	101.3	210.3	241.6	17.0	10.6	9.4
	117	室外機117	57.1	*1	終 日	102.1	210.0	240.2	16.9	10.7	9.5
	118	室外機118	57.1	*1	終 日	94.4	207.4	247.1	17.6	10.8	9.2
	119	室外機119	57.1	*1	終 日	95.1	207.1	245.9	17.5	10.8	9.3
	120	室外機120	57.1	*1	終 日	97.8	206.1	241.3	17.3	10.8	9.4
	121	室外機121	57.1	*1	終 日	98.7	205.8	239.9	17.2	10.8	9.5
	122	室外機122	57.1	*1	終 日	76.5	176.6	240.8	19.4	12.2	9.5
	123	室外機123	57.1	*1	終 日	77.6	176.3	239.5	19.3	12.2	9.5
	124	室外機124	57.1	*1	終 日	78.2	176.1	238.7	19.2	12.2	9.5
常	125	室外機125	53.2	*1	終 日	67.4	155.5	241.0	16.6	9.4	5.6
	126	室外機126	50.7	*1	終 日	68.5	155.2	239.8	14.0	6.9	3.1
	127	室外機127	53.2	*1	終 日	70.1	154.8	238.1	16.3	9.4	5.7
	128	室外機128	56.8	*1	終 日	64.3	154.6	243.9	20.6	13.0	9.1
	129	室外機129	56.8	*1	終 日	65.5	154.3	242.7	20.5	13.0	9.1
	130	室外機130	53.2	*1	終 日	67.2	153.8	240.9	16.7	9.5	5.6
	131	室外機131	50.7	*1	終 日	68.1	153.5	239.9	14.0	7.0	3.1
	132	室外機132	57.0	*1	終 日	34.4	162.6	276.2	26.3	12.8	8.2
	133	室外機133	57.0	*1	終 日	59.0	190.5	272.4	21.6	11.4	8.3
騒	134	冷凍冷蔵庫屋外機1	43.4	*1	終 日	63.6	194.8	271.6	7.3	—	—
	135	冷凍冷蔵庫屋外機2	49.2	*1	終 日	66.7	199.6	273.6	12.7	3.2	0.5
	136	冷凍冷蔵庫屋外機3	56.0	*1	終 日	65.2	197.3	272.6	19.7	10.1	7.3
	137	冷凍冷蔵庫屋外機4	48.9	*1	終 日	62.1	194.9	273.7	13.0	3.1	0.2
	138	冷凍冷蔵庫屋外機5	49.9	*1	終 日	60.1	192.9	273.7	14.3	4.2	1.2
	139	冷凍冷蔵庫屋外機6	49.9	*1	終 日	40.7	171.7	275.6	17.7	5.2	1.1
	140	冷凍冷蔵庫屋外機7	54.1	*1	終 日	37.0	167.1	276.2	22.7	9.6	5.3
	141	冷凍冷蔵庫屋外機8	56.0	*1	終 日	42.5	172.7	274.4	23.4	11.3	7.2
	142	冷凍冷蔵庫屋外機9	56.0	*1	終 日	40.9	170.8	274.6	23.8	11.4	7.2
	143	冷凍冷蔵庫屋外機10	49.9	*1	終 日	52.9	155.8	255.8	15.4	6.0	1.7
	144	冷凍冷蔵庫屋外機11	52.6	*1	終 日	54.3	155.3	254.3	17.9	8.8	4.5
	145	冷凍冷蔵庫屋外機12	54.1	*1	終 日	55.6	154.8	252.8	19.2	10.3	6.0
	146	冷凍冷蔵庫屋外機13	56.0	*1	終 日	57.2	154.3	251.1	20.9	12.2	8.0
	147	冷凍冷蔵庫屋外機14	49.2	*1	終 日	87.5	156.3	220.8	10.4	5.3	2.3
	148	冷凍冷蔵庫屋外機15	49.2	*1	終 日	88.8	156.1	219.4	10.2	5.3	2.4
音	149	冷凍冷蔵庫屋外機16	52.6	*1	終 日	90.4	156.0	217.7	13.5	8.7	5.8
	150	冷凍冷蔵庫屋外機17	56.0	*1	終 日	92.6	156.1	215.4	16.7	12.1	9.3
	151	冷凍冷蔵庫屋外機18	52.6	*1	終 日	94.3	155.9	213.7	13.1	8.7	6.0
	152	冷凍冷蔵庫屋外機19	61.0	*1	終 日	87.1	165.6	224.0	22.2	16.6	14.0
	153	冷凍冷蔵庫屋外機20	56.0	*1	終 日	89.9	165.1	220.8	16.9	11.6	9.1
	154	冷凍冷蔵庫屋外機21	62.4	*1	終 日	93.1	164.7	217.3	23.0	18.1	15.7
	155	冷凍冷蔵庫屋外機22	56.0	*1	終 日	96.7	164.3	213.3	16.3	11.7	9.4
	156	冷凍冷蔵庫屋外機23	48.9	*1	終 日	218.6	188.6	91.3	2.1	3.4	9.7
	157	冷凍冷蔵庫屋外機24	49.2	*1	終 日	220.9	190.0	89.2	2.3	3.6	10.2
	158	排気口1	49.4	*2	終 日	221.6	188.3	89.8	2.5	3.9	10.3
	159	排気口2	49.4	*2	終 日	221.8	189.8	89.0	2.5	3.8	10.4

*1 メーカー提供データより *2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）

*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB）欄に示す記号「—」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定	160	排気口3	49.4	*2	終 日	221.9	190.4	88.6	2.5	3.8	10.5
	161	排気口4	49.4	*2	終 日	222.0	191.1	88.3	2.5	3.8	10.5
	162	排気口5	49.4	*2	終 日	222.2	192.5	87.4	2.5	3.7	10.6
	163	排気口6	49.4	*2	終 日	223.1	198.0	84.8	2.4	3.5	10.8
	164	排気口7	49.4	*2	終 日	227.0	214.2	80.3	2.3	2.8	11.3
	165	排気口8	49.4	*2	終 日	233.5	233.6	81.0	2.0	2.0	11.2
	166	排気口9	49.4	*2	終 日	237.7	243.8	83.9	1.9	1.7	10.9
	167	排気口10	51.1	*2	終 日	244.4	260.4	93.0	3.3	2.8	11.7
	168	排気口11	51.1	*2	終 日	215.6	249.8	125.6	4.4	3.1	9.1
	169	排気口12	53.9	*2	終 日	164.4	233.2	182.0	9.6	6.5	8.7
	170	排気口13	51.1	*2	終 日	159.8	232.7	188.2	7.0	3.8	5.6
	171	排気口14	53.9	*2	終 日	156.7	232.5	192.2	10.0	6.6	8.2
	172	排気口15	51.1	*2	終 日	149.9	232.2	201.6	7.6	3.8	5.0
	173	排気口16	51.1	*2	終 日	98.5	229.9	273.1	11.2	3.9	2.4
	174	排気口17	48.9	*2	終 日	31.5	154.3	276.0	18.9	5.1	0.1
	175	排気口18	52.2	*2	終 日	64.4	160.2	245.5	16.0	8.1	4.4
	176	排気口19	52.2	*2	終 日	80.2	185.8	243.3	14.1	6.8	4.5
	177	排気口20	52.2	*2	終 日	108.6	221.0	245.1	11.5	5.3	4.4
	178	排気口21	52.2	*2	終 日	131.4	218.4	210.9	9.8	5.4	5.7
	179	排気口22	52.2	*2	終 日	113.7	191.7	208.6	11.1	6.5	5.8
常	180	排気口23	52.2	*2	終 日	108.3	182.1	208.6	11.5	7.0	5.8
	181	排気口24	52.2	*2	終 日	98.0	154.6	209.6	12.4	8.4	5.8
	182	排気口25	52.2	*2	終 日	136.4	160.1	170.4	9.5	8.1	7.6
	183	排気口26	52.2	*2	終 日	143.9	183.1	167.9	9.0	6.9	7.7
	184	排気口27	52.2	*2	終 日	149.3	195.5	167.9	8.7	6.4	7.7
	185	排気口28	52.2	*2	終 日	161.6	218.9	170.4	8.0	5.4	7.6
	186	排気口29	52.2	*2	終 日	203.9	235.7	126.9	6.0	4.8	10.1
	187	排気口30	52.2	*2	終 日	202.8	235.3	128.1	6.1	4.8	10.0
	188	排気口31	52.2	*2	終 日	182.5	176.9	124.2	7.0	7.2	10.3
	189	排気口32	52.2	*2	終 日	178.5	163.9	129.7	7.2	7.9	9.9
	190	キュービクル	51.8	*2	終 日	101.2	248.2	306.1	11.7	3.9	2.1
騒	※	来客車両走行音	74.0	*3	5,283台×2回	-	-	-	45.2	50.6	43.1
	※	搬出入車両走行音	83.5	*3	30台×1～2回	-	-	-	37.5	25.7	24.9
	※	廃棄物収集車両走行音	83.5	*3	9台×1～2回	-	-	-	32.0	19.6	19.4
	191	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×20秒	138.2	257.8	258.6	17.4	12.0	11.9
	192	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	5台×20秒	147.8	254.3	237.0	19.0	14.3	14.9
	193	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	11台×20秒	167.5	252.8	204.1	21.3	17.7	19.6
	194	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	5台×20秒	237.1	269.0	118.0	14.9	13.8	21.0
	195	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×20秒	237.1	269.0	118.0	12.7	11.6	18.8
	196	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	6台×240秒	107.8	244.5	284.8	33.3	26.2	24.9
	197	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	3台×240秒	232.5	260.9	113.6	23.7	22.7	29.9
	198	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	6台×90秒	107.8	244.5	284.8	24.0	16.9	15.6
	199	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	3台×90秒	232.5	260.9	113.6	14.4	13.4	20.6
	200	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	58.5	191.8	274.4	26.5	16.1	13.0
	201	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	87.3	220.6	275.0	23.0	14.9	13.0
	202	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	51.1	184.1	274.9	11.7	0.6	-
	203	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	78.9	212.2	274.5	8.0	-	-
	204	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	121.1	239.6	254.5	4.2	-	-
	205	台車走行音	71.0	*4	5台×6秒×10回	132.0	236.1	232.7	5.8	0.7	0.9
	206	台車走行音	71.0	*5	5台×6秒×10回	153.7	234.2	198.9	4.5	0.8	2.2
	207	台車走行音	71.0	*5	5台×6秒×10回	228.5	253.3	109.9	1.0	0.1	7.4
音	208	台車走行音	71.0	*5	3台×6秒×10回	184.0	271.4	207.9	0.6	-	-
	209	台車走行音	71.0	*5	3台×6秒×10回	193.1	255.7	169.0	0.2	-	1.3

*2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）

*3 「ASJ Model 2003」より

*4 「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」より

*5 既存店舗調査結果より（単発騒音暴露レベル）

*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB）欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
衝	210	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	51.1	184.1	274.9	8.6	-	-
	211	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	78.9	212.2	274.5	4.9	-	-
	212	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	121.1	239.6	254.5	1.1	-	-
	213	荷下ろし音	72.6	*5	5台×20回	132.0	236.1	232.7	2.6	-	-
	214	荷下ろし音	72.6	*5	5台×20回	153.7	234.2	198.8	1.3	-	-
	215	荷下ろし音	72.6	*5	5台×20回	228.5	253.3	109.9	-	-	4.2
	216	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	184.0	271.4	207.9	-	-	-
	217	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	193.1	255.7	168.9	-	-	-
	218	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	51.2	184.1	274.8	-	-	-
	219	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	78.9	212.2	274.4	-	-	-
撃	220	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	121.1	239.6	254.5	-	-	-
	221	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	5台×1回	132.0	236.1	232.6	-	-	-
	222	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	5台×1回	153.7	234.2	198.8	-	-	-
	223	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	5台×1回	228.5	253.3	109.8	-	-	-
	224	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	184.0	271.4	207.8	-	-	-
	225	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	193.1	255.7	168.9	-	-	-
	226	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	51.2	184.1	274.8	0.3	-	-
	227	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	78.9	212.2	274.4	-	-	-
	228	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	121.0	239.5	254.4	-	-	-
	229	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	5台×1回	132.0	236.1	232.6	-	-	-
騒	230	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	5台×1回	153.7	234.2	198.8	-	-	-
	231	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	5台×1回	228.5	253.3	109.8	-	-	-
	232	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	184.0	271.4	207.8	-	-	-
	233	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	193.1	255.7	168.9	-	-	-
	234	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	58.5	191.8	274.4	3.9	-	-
	235	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	87.3	220.6	275.0	0.4	-	-
	236	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	128.7	247.7	256.1	-	-	-
	237	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	5台×2回	138.9	244.1	234.3	-	-	-
	238	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	5台×2回	159.7	242.5	200.9	-	-	-
	239	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	5台×2回	232.5	260.9	113.5	-	-	0.3
音	240	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	177.6	263.2	204.5	-	-	-
	241	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	187.3	254.5	176.2	-	-	-
	242	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	2台×1回	58.5	191.8	274.4	-	-	-
	243	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	2台×1回	87.3	220.6	275.0	-	-	-
	244	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	3台×1回	128.7	247.7	256.2	-	-	-
	245	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	5台×1回	138.9	244.1	234.4	-	-	-
	246	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	5台×1回	159.7	242.5	201.0	-	-	-
	247	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	5台×1回	232.5	260.9	113.6	-	-	-
	248	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	3台×1回	177.6	263.2	204.6	-	-	-
	249	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	3台×1回	187.3	254.5	176.2	-	-	-
昼間(午前6時～午後10時)						予測地点A		予測地点B		予測地点C	
等価騒音レベル						47.2dB		50.7dB		44.1dB	
地域の類型						B類型		B類型		B類型	
環境基準値						55dB		55dB		55dB	

〔評 価〕

(3) 夜間の等価騒音レベルの予測

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定	1	室外機1	48.7	*1	終日	65.0	104.8	258.1	12.4	8.3	0.5
	2	室外機2	54.3	*1	終日	60.9	109.5	259.3	18.6	13.5	6.0
	3	室外機3	50.7	*1	終日	55.8	115.6	260.9	15.8	9.4	2.4
	4	室外機4	47.0	*1	終日	36.0	139.7	271.6	15.9	4.1	－
	5	室外機5	59.0	*1	終日	36.7	140.2	270.7	27.7	16.1	10.4
	6	室外機6	59.0	*1	終日	38.1	140.7	269.0	27.4	16.0	10.4
	7	室外機7	57.2	*1	終日	24.5	153.6	282.4	29.4	13.5	8.2
	8	室外機8	57.0	*1	終日	24.8	154.4	282.2	29.1	13.2	8.0
	9	室外機9	47.0	*1	終日	95.2	132.2	212.4	7.4	4.6	0.5
	10	室外機10	47.0	*1	終日	99.7	132.1	208.1	7.0	4.6	0.6
常	11	室外機11	44.5	*1	終日	118.5	132.1	190.2	3.0	2.1	－
	12	室外機12	44.5	*1	終日	123.2	133.1	185.6	2.7	2.0	－
	13	室外機13	48.7	*1	終日	224.8	202.1	82.6	1.7	2.6	10.4
	14	室外機14	48.7	*1	終日	226.1	204.3	81.1	1.6	2.5	10.5
	15	室外機15	44.5	*1	終日	227.2	207.5	79.8	－	－	6.5
	16	室外機16	44.5	*1	終日	227.4	208.6	79.5	－	－	6.5
	17	室外機17	57.1	*1	終日	228.0	234.7	89.8	9.9	9.7	18.0
	18	室外機18	57.1	*1	終日	229.5	235.4	88.3	9.9	9.7	18.2
	19	室外機19	57.1	*1	終日	231.0	236.2	86.7	9.8	9.6	18.3
	20	室外機20	57.1	*1	終日	232.4	236.9	85.3	9.8	9.6	18.5
騒	21	室外機21	57.1	*1	終日	217.6	203.7	89.1	10.3	10.9	18.1
	22	室外機22	57.1	*1	終日	219.1	204.6	87.5	10.3	10.9	18.3
	23	室外機23	57.1	*1	終日	220.7	205.5	85.9	10.2	10.8	18.4
	24	室外機24	57.1	*1	終日	222.2	206.3	84.5	10.2	10.8	18.6
	25	室外機25	57.0	*1	終日	219.8	187.5	91.0	10.2	11.5	17.8
	26	室外機26	57.1	*1	終日	219.1	184.7	92.9	10.3	11.8	17.7
	27	室外機27	57.1	*1	終日	219.1	184.0	93.3	10.3	11.8	17.7
	28	室外機28	56.8	*1	終日	185.3	173.0	121.9	11.4	12.0	15.1
	29	室外機29	56.8	*1	終日	186.8	173.9	120.4	11.4	12.0	15.2
	30	室外機30	47.3	*1	終日	160.1	143.8	150.8	3.2	4.1	3.7
音	31	室外機31	47.3	*1	終日	162.7	144.9	148.3	3.1	4.1	3.9
	32	室外機32	57.1	*1	終日	178.5	180.9	128.3	12.1	12.0	14.9
	33	室外機33	57.1	*1	終日	179.4	181.2	127.4	12.0	11.9	15.0
	34	室外機34	57.1	*1	終日	180.7	181.8	126.0	12.0	11.9	15.1
	35	室外機35	57.1	*1	終日	180.1	186.8	127.4	12.0	11.7	15.0
	36	室外機36	57.1	*1	終日	181.0	187.2	126.5	11.9	11.7	15.1
	37	室外機37	57.1	*1	終日	182.3	187.7	125.1	11.9	11.6	15.2
	38	室外機38	56.8	*1	終日	189.2	189.2	117.8	11.3	11.3	15.4
	39	室外機39	56.8	*1	終日	191.0	190.0	116.0	11.2	11.2	15.5
	40	室外機40	57.1	*1	終日	192.3	190.7	114.6	11.4	11.5	15.9
音	41	室外機41	56.8	*1	終日	193.7	191.3	113.3	11.1	11.2	15.7
	42	室外機42	57.1	*1	終日	190.7	214.7	127.0	11.5	10.5	15.0
	43	室外機43	57.1	*1	終日	191.8	215.1	125.8	11.4	10.4	15.1
	44	室外機44	57.1	*1	終日	193.0	215.7	124.6	11.4	10.4	15.2
	45	室外機45	57.1	*1	終日	192.5	218.7	127.6	11.4	10.3	15.0
	46	室外機46	57.1	*1	終日	193.5	219.1	126.4	11.4	10.3	15.1
	47	室外機47	57.1	*1	終日	194.6	219.5	125.2	11.3	10.3	15.1
	48	室外機48	57.1	*1	終日	201.1	222.3	118.3	11.0	10.2	15.6
	49	室外機49	57.1	*1	終日	202.6	222.7	116.5	11.0	10.1	15.8
	50	室外機50	57.1	*1	終日	204.1	223.6	115.2	10.9	10.1	15.9
	51	室外機51	57.1	*1	終日	205.4	224.1	113.8	10.8	10.1	16.0
	52	室外機52	51.0	*1	終日	220.7	250.8	118.7	4.1	3.0	9.5

*1 メーカー提供データより

*7 各予測地点における等価騒音レベル (dB) 欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定	53	室外機53	58.8	*1	終 日	193.2	236.7	143.9	13.1	11.3	15.6
	54	室外機54	58.0	*1	終 日	195.0	237.3	141.9	12.2	10.5	15.0
	55	室外機55	48.3	*1	終 日	203.1	240.0	132.8	2.1	0.7	5.8
	56	室外機56	47.3	*1	終 日	204.6	240.5	131.2	1.1	—	4.9
	57	室外機57	53.2	*1	終 日	205.3	240.8	130.4	7.0	5.6	10.9
	58	室外機58	53.2	*1	終 日	206.2	241.1	129.5	6.9	5.6	11.0
	59	室外機59	58.8	*1	終 日	180.4	233.2	158.8	13.7	11.4	14.8
	60	室外機60	58.8	*1	終 日	163.3	230.0	179.7	14.5	11.6	13.7
	61	室外機61	58.8	*1	終 日	164.5	230.1	178.3	14.5	11.6	13.8
	62	室外機62	57.1	*1	終 日	154.1	208.4	171.0	13.3	10.7	12.4
常	63	室外機63	57.1	*1	終 日	155.1	208.5	169.8	13.3	10.7	12.5
	64	室外機64	57.1	*1	終 日	159.2	209.3	165.0	13.1	10.7	12.8
	65	室外機65	57.1	*1	終 日	160.2	209.5	163.8	13.0	10.7	12.8
	66	室外機66	57.1	*1	終 日	151.7	203.8	170.5	13.5	10.9	12.5
	67	室外機67	57.1	*1	終 日	152.7	204.0	169.3	13.4	10.9	12.5
	68	室外機68	57.1	*1	終 日	156.8	204.7	164.5	13.2	10.9	12.8
	69	室外機69	57.1	*1	終 日	157.9	205.0	163.3	13.1	10.9	12.8
	70	室外機70	57.1	*1	終 日	138.6	174.4	170.7	14.3	12.3	12.5
	71	室外機71	57.1	*1	終 日	139.9	174.6	169.4	14.2	12.3	12.5
	72	室外機72	57.1	*1	終 日	144.3	175.5	164.7	13.9	12.2	12.8
騒	73	室外機73	57.1	*1	終 日	145.5	175.7	163.4	13.8	12.2	12.8
	74	室外機74	57.1	*1	終 日	136.7	168.5	171.3	14.4	12.6	12.4
	75	室外機75	57.1	*1	終 日	137.9	168.7	170.0	14.3	12.6	12.5
	76	室外機76	57.1	*1	終 日	142.4	169.6	165.4	14.0	12.5	12.7
	77	室外機77	57.1	*1	終 日	143.6	169.9	164.1	14.0	12.5	12.8
	78	室外機78	56.8	*1	終 日	131.8	152.9	174.8	14.4	13.1	11.9
	79	室外機79	56.8	*1	終 日	133.1	153.2	173.5	14.3	13.1	12.0
	80	室外機80	56.8	*1	終 日	138.2	154.2	168.5	14.0	13.0	12.3
	81	室外機81	56.8	*1	終 日	140.0	154.6	166.7	13.9	13.0	12.4
	82	室外機82	57.1	*1	終 日	124.3	132.4	184.8	15.2	14.7	11.8
音	83	室外機83	47.3	*1	終 日	116.1	130.5	192.8	6.0	5.0	1.6
	84	室外機84	53.2	*1	終 日	97.2	133.2	210.4	13.4	10.7	6.7
	85	室外機85	47.3	*1	終 日	98.6	133.4	209.0	7.4	4.8	0.9
	86	室外機86	56.8	*1	終 日	99.8	133.2	207.8	16.8	14.3	10.4
	87	室外機87	56.8	*1	終 日	100.8	133.2	206.9	16.7	14.3	10.5
	88	室外機88	53.2	*1	終 日	91.1	148.6	215.8	14.0	9.8	6.5
	89	室外機89	53.1	*1	終 日	99.0	149.4	207.9	13.2	9.6	6.7
	90	室外機90	56.8	*1	終 日	100.7	149.3	206.2	16.7	13.3	10.5
	91	室外機91	56.8	*1	終 日	101.7	149.3	205.1	16.7	13.3	10.6
	92	室外機92	52.0	*1	終 日	103.1	149.2	203.7	11.7	8.5	5.8
	93	室外機93	52.0	*1	終 日	104.3	149.2	202.5	11.6	8.5	5.9
	94	室外機94	54.0	*1	終 日	98.4	151.8	208.8	14.1	10.4	7.6
	95	室外機95	54.0	*1	終 日	99.5	150.8	207.6	14.0	10.4	7.7
	96	室外機96	52.0	*1	終 日	102.0	150.7	204.9	11.8	8.4	5.8
	97	室外機97	52.0	*1	終 日	103.5	150.6	203.4	11.7	8.4	5.8
	98	室外機98	57.1	*1	終 日	104.6	166.3	205.5	16.7	12.7	10.8
	99	室外機99	57.1	*1	終 日	105.5	166.3	204.5	16.6	12.7	10.9
	100	室外機100	57.1	*1	終 日	106.4	166.3	203.5	16.6	12.7	10.9
	101	室外機101	57.1	*1	終 日	101.9	172.7	210.9	16.9	12.4	10.6
	102	室外機102	57.1	*1	終 日	102.8	172.6	209.9	16.9	12.4	10.7
	103	室外機103	57.1	*1	終 日	107.2	172.4	205.0	16.5	12.4	10.9
	104	室外機104	57.1	*1	終 日	108.1	172.4	204.0	16.4	12.4	10.9

*1 メーカー提供データより

*7 各予測地点における等価騒音レベル (dB)欄に示す記号「—」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定常音	105	室外機105	57.1	*1	終日	119.0	202.6	211.0	15.6	11.0	10.6
	106	室外機106	57.1	*1	終日	119.8	202.5	210.0	15.5	11.0	10.7
	107	室外機107	57.1	*1	終日	123.2	201.7	205.0	15.3	11.0	10.9
	108	室外機108	57.1	*1	終日	124.0	201.7	204.0	15.2	11.0	10.9
	109	室外機109	57.1	*1	終日	125.7	201.9	202.0	15.1	11.0	11.0
	110	室外機110	57.1	*1	終日	121.5	206.3	211.3	15.4	10.8	10.6
	111	室外機111	57.1	*1	終日	122.3	206.3	210.3	15.4	10.8	10.6
	112	室外機112	57.1	*1	終日	126.1	206.2	205.4	15.1	10.8	10.8
	113	室外機113	57.1	*1	終日	126.9	206.2	204.4	15.0	10.8	10.9
	114	室外機114	57.1	*1	終日	98.0	211.5	247.4	17.3	10.6	9.2
	115	室外機115	57.1	*1	終日	98.7	211.3	246.2	17.2	10.6	9.3
	116	室外機116	57.1	*1	終日	101.3	210.3	241.6	17.0	10.6	9.4
	117	室外機117	57.1	*1	終日	102.1	210.0	240.2	16.9	10.7	9.5
	118	室外機118	57.1	*1	終日	94.4	207.4	247.1	17.6	10.8	9.2
	119	室外機119	57.1	*1	終日	95.1	207.1	245.9	17.5	10.8	9.3
	120	室外機120	57.1	*1	終日	97.8	206.1	241.3	17.3	10.8	9.4
	121	室外機121	57.1	*1	終日	98.7	205.8	239.9	17.2	10.8	9.5
	122	室外機122	57.1	*1	終日	76.5	176.6	240.8	19.4	12.2	9.5
	123	室外機123	57.1	*1	終日	77.6	176.3	239.5	19.3	12.2	9.5
	124	室外機124	57.1	*1	終日	78.2	176.1	238.7	19.2	12.2	9.5
	125	室外機125	53.2	*1	終日	67.4	155.5	241.0	16.6	9.4	5.6
	126	室外機126	50.7	*1	終日	68.5	155.2	239.8	14.0	6.9	3.1
	127	室外機127	53.2	*1	終日	70.1	154.8	238.1	16.3	9.4	5.7
	128	室外機128	56.8	*1	終日	64.3	154.6	243.9	20.6	13.0	9.1
	129	室外機129	56.8	*1	終日	65.5	154.3	242.7	20.5	13.0	9.1
	130	室外機130	53.2	*1	終日	67.2	153.8	240.9	16.7	9.5	5.6
	131	室外機131	50.7	*1	終日	68.1	153.5	239.9	14.0	7.0	3.1
	132	室外機132	57.0	*1	終日	34.4	162.6	276.2	26.3	12.8	8.2
	133	室外機133	57.0	*1	終日	59.0	190.5	272.4	21.6	11.4	8.3
	134	冷凍冷蔵庫屋外機1	43.4	*1	終日	63.6	194.8	271.6	7.3	-	-
	135	冷凍冷蔵庫屋外機2	49.2	*1	終日	66.7	199.6	273.6	12.7	3.2	0.5
	136	冷凍冷蔵庫屋外機3	56.0	*1	終日	65.2	197.3	272.6	19.7	10.1	7.3
	137	冷凍冷蔵庫屋外機4	48.9	*1	終日	62.1	194.9	273.7	13.0	3.1	0.2
	138	冷凍冷蔵庫屋外機5	49.9	*1	終日	60.1	192.9	273.7	14.3	4.2	1.2
	139	冷凍冷蔵庫屋外機6	49.9	*1	終日	40.7	171.7	275.6	17.7	5.2	1.1
	140	冷凍冷蔵庫屋外機7	54.1	*1	終日	37.0	167.1	276.2	22.7	9.6	5.3
	141	冷凍冷蔵庫屋外機8	56.0	*1	終日	42.5	172.7	274.4	23.4	11.3	7.2
	142	冷凍冷蔵庫屋外機9	56.0	*1	終日	40.9	170.8	274.6	23.8	11.4	7.2
	143	冷凍冷蔵庫屋外機10	49.9	*1	終日	52.9	155.8	255.8	15.4	6.0	1.7
	144	冷凍冷蔵庫屋外機11	52.6	*1	終日	54.3	155.3	254.3	17.9	8.8	4.5
	145	冷凍冷蔵庫屋外機12	54.1	*1	終日	55.6	154.8	252.8	19.2	10.3	6.0
	146	冷凍冷蔵庫屋外機13	56.0	*1	終日	57.2	154.3	251.1	20.9	12.2	8.0
	147	冷凍冷蔵庫屋外機14	49.2	*1	終日	87.5	156.3	220.8	10.4	5.3	2.3
	148	冷凍冷蔵庫屋外機15	49.2	*1	終日	88.8	156.1	219.4	10.2	5.3	2.4
	149	冷凍冷蔵庫屋外機16	52.6	*1	終日	90.4	156.0	217.7	13.5	8.7	5.8
	150	冷凍冷蔵庫屋外機17	56.0	*1	終日	92.6	156.1	215.4	16.7	12.1	9.3
	151	冷凍冷蔵庫屋外機18	52.6	*1	終日	94.3	155.9	213.7	13.1	8.7	6.0
	152	冷凍冷蔵庫屋外機19	61.0	*1	終日	87.1	165.6	224.0	22.2	16.6	14.0
	153	冷凍冷蔵庫屋外機20	56.0	*1	終日	89.9	165.1	220.8	16.9	11.6	9.1
	154	冷凍冷蔵庫屋外機21	62.4	*1	終日	93.1	164.7	217.3	23.0	18.1	15.7
	155	冷凍冷蔵庫屋外機22	56.0	*1	終日	96.7	164.3	213.3	16.3	11.7	9.4
	156	冷凍冷蔵庫屋外機23	48.9	*1	終日	218.6	188.6	91.3	2.1	3.4	9.7

*1 メーカー提供データより

*7 各予測地点における等価騒音レベル (dB)欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定	157	冷凍冷蔵庫屋外機24	49.2	*1	終日	220.9	190.0	89.2	2.3	3.6	10.2
	158	排気口1	49.4	*2	終日	221.6	188.3	89.8	2.5	3.9	10.3
	159	排気口2	49.4	*2	終日	221.8	189.8	89.0	2.5	3.8	10.4
	160	排気口3	49.4	*2	終日	221.9	190.4	88.6	2.5	3.8	10.5
	161	排気口4	49.4	*2	終日	222.0	191.1	88.3	2.5	3.8	10.5
	162	排気口5	49.4	*2	終日	222.2	192.5	87.4	2.5	3.7	10.6
	163	排気口6	49.4	*2	終日	223.1	198.0	84.8	2.4	3.5	10.8
	164	排気口7	49.4	*2	終日	227.0	214.2	80.3	2.3	2.8	11.3
	165	排気口8	49.4	*2	終日	233.5	233.6	81.0	2.0	2.0	11.2
	166	排気口9	49.4	*2	終日	237.7	243.8	83.9	1.9	1.7	10.9
常	167	排気口10	51.1	*2	終日	244.4	260.4	93.0	3.3	2.8	11.7
	168	排気口11	51.1	*2	終日	215.6	249.8	125.6	4.4	3.1	9.1
	169	排気口12	53.9	*2	終日	164.4	233.2	182.0	9.6	6.5	8.7
	170	排気口13	51.1	*2	終日	159.8	232.7	188.2	7.0	3.8	5.6
	171	排気口14	53.9	*2	終日	156.7	232.5	192.2	10.0	6.6	8.2
	172	排気口15	51.1	*2	終日	149.9	232.2	201.6	7.6	3.8	5.0
	173	排気口16	51.1	*2	終日	98.5	229.9	273.1	11.2	3.9	2.4
	174	排気口17	48.9	*2	終日	31.5	154.3	276.0	18.9	5.1	0.1
	175	排気口18	52.2	*2	終日	64.4	160.2	245.5	16.0	8.1	4.4
	176	排気口19	52.2	*2	終日	80.2	185.8	243.3	14.1	6.8	4.5
騒	177	排気口20	52.2	*2	終日	108.6	221.0	245.1	11.5	5.3	4.4
	178	排気口21	52.2	*2	終日	131.4	218.4	210.9	9.8	5.4	5.7
	179	排気口22	52.2	*2	終日	113.7	191.7	208.6	11.1	6.5	5.8
	180	排気口23	52.2	*2	終日	108.3	182.1	208.6	11.5	7.0	5.8
	181	排気口24	52.2	*2	終日	98.0	154.6	209.6	12.4	8.4	5.8
	182	排気口25	52.2	*2	終日	136.4	160.1	170.4	9.5	8.1	7.6
	183	排気口26	52.2	*2	終日	143.9	183.1	167.9	9.0	6.9	7.7
	184	排気口27	52.2	*2	終日	149.3	195.5	167.9	8.7	6.4	7.7
	185	排気口28	52.2	*2	終日	161.6	218.9	170.4	8.0	5.4	7.6
	186	排気口29	52.2	*2	終日	203.9	235.7	126.9	6.0	4.8	10.1
音	187	排気口30	52.2	*2	終日	202.8	235.3	128.1	6.1	4.8	10.0
	188	排気口31	52.2	*2	終日	182.5	176.9	124.2	7.0	7.2	10.3
	189	排気口32	52.2	*2	終日	178.5	163.9	129.7	7.2	7.9	9.9
	190	キュービクル	51.8	*2	終日	101.2	248.2	306.1	11.7	3.9	2.1
変	※	来客車両走行音	74.0	*3	238台×2回	-	-	-	34.8	40.2	32.7
夜間(午後10時～午前6時)						予測地点A		予測地点B		予測地点C	
等価騒音レベル						40.7dB		41.0dB		36.8dB	
地域の類型						B類型		B類型		B類型	
環境基準値						45dB		45dB		45dB	

〔評 価〕

《夜間（午後10時～午前6時）において発生することが見込まれる騒音》

定	1	室外機1	48.7	*1	終 日	54.9	100.4	231.7	13.9	8.7	1.4
	2	室外機2	54.3	*1	終 日	50.4	105.1	232.8	20.3	13.9	7.0
	3	室外機3	50.7	*1	終 日	44.5	111.3	234.3	17.7	9.8	3.3
	4	室外機4	47.0	*1	終 日	21.2	136.1	244.5	20.5	4.3	—
	5	室外機5	59.0	*1	終 日	21.6	136.4	243.6	32.3	16.3	11.3
	6	室外機6	59.0	*1	終 日	22.7	136.7	241.9	31.9	16.3	11.3
	7	室外機7	57.2	*1	終 日	7.5	150.6	255.2	39.7	13.6	9.1
	8	室外機8	57.0	*1	終 日	7.7	151.3	255.1	39.3	13.4	8.9
	9	室外機9	47.0	*1	終 日	79.0	121.9	185.5	9.0	5.3	1.6
	10	室外機10	47.0	*1	終 日	83.5	121.3	181.2	8.6	5.3	1.8
	11	室外機11	44.5	*1	終 日	102.5	119.6	163.4	4.3	2.9	0.2
	12	室外機12	44.5	*1	終 日	107.2	120.1	158.9	3.9	2.9	0.5
	13	室外機13	48.7	*1	終 日	208.1	185.8	55.9	2.3	3.3	13.8
	14	室外機14	48.7	*1	終 日	209.4	187.9	54.3	2.3	3.2	14.0
	15	室外機15	44.5	*1	終 日	210.3	191.2	52.8	—	—	10.0
	16	室外機16	44.5	*1	終 日	210.6	192.4	52.4	—	—	10.1
常	17	室外機17	57.1	*1	終 日	210.9	218.9	64.8	10.6	10.3	20.9
	18	室外機18	57.1	*1	終 日	212.4	219.7	63.3	10.6	10.3	21.1
	19	室外機19	57.1	*1	終 日	213.9	220.4	61.8	10.5	10.2	21.3
	20	室外機20	57.1	*1	終 日	215.3	221.1	60.4	10.4	10.2	21.5
	21	室外機21	57.1	*1	終 日	200.7	187.6	61.9	11.0	11.6	21.3
	22	室外機22	57.1	*1	終 日	202.3	188.5	60.3	11.0	11.6	21.5
	23	室外機23	57.1	*1	終 日	203.9	189.3	58.8	10.9	11.6	21.7
	24	室外機24	57.1	*1	終 日	205.3	190.2	57.3	10.9	11.5	21.9
	25	室外機25	57.0	*1	終 日	203.5	171.1	66.1	10.8	12.3	20.6
	26	室外機26	57.1	*1	終 日	202.9	168.2	68.3	11.0	12.6	20.4
	27	室外機27	57.1	*1	終 日	202.8	167.5	68.8	11.0	12.6	20.3
	28	室外機28	56.8	*1	終 日	168.7	157.3	95.2	12.3	12.9	17.2
	29	室外機29	56.8	*1	終 日	170.2	158.2	93.7	12.2	12.8	17.4
	30	室外機30	47.3	*1	終 日	144.1	128.6	124.6	4.1	5.1	5.4
	31	室外機31	47.3	*1	終 日	146.7	129.5	122.2	4.0	5.1	5.6
	騒	32	室外機32	57.1	*1	終 日	161.6	165.7	101.1	12.9	12.7
33		室外機33	57.1	*1	終 日	162.5	166.0	100.2	12.9	12.7	17.1
34		室外機34	57.1	*1	終 日	163.9	166.5	98.8	12.8	12.7	17.2
35		室外機35	57.1	*1	終 日	163.2	171.7	100.2	12.8	12.4	17.1
36		室外機36	57.1	*1	終 日	164.0	172.0	99.3	12.8	12.4	17.2
37		室外機37	57.1	*1	終 日	165.4	172.6	97.9	12.7	12.4	17.3
38		室外機38	56.8	*1	終 日	172.3	173.8	90.6	12.1	12.0	17.7
39		室外機39	56.8	*1	終 日	174.0	174.5	88.8	12.0	12.0	17.8
40		室外機40	57.1	*1	終 日	175.4	175.1	87.4	12.2	12.2	18.3
41		室外機41	56.8	*1	終 日	176.8	175.7	86.0	11.9	11.9	18.1
42		室外機42	57.1	*1	終 日	173.6	200.0	100.7	12.3	11.1	17.0
43		室外機43	57.1	*1	終 日	174.7	200.4	99.5	12.3	11.1	17.1
44		室外機44	57.1	*1	終 日	175.9	200.9	98.4	12.2	11.0	17.2
45		室外機45	57.1	*1	終 日	175.4	204.0	101.6	12.2	10.9	17.0
46		室外機46	57.1	*1	終 日	176.5	204.4	100.4	12.2	10.9	17.1
47		室外機47	57.1	*1	終 日	177.6	204.7	99.2	12.1	10.9	17.2
48		室外機48	57.1	*1	終 日	184.0	207.3	92.5	11.8	10.8	17.8
音		49	室外機49	57.1	*1	終 日	185.5	207.6	90.7	11.7	10.8
	50	室外機50	57.1	*1	終 日	187.0	208.5	89.4	11.7	10.7	18.1

*5 各予測地点における騒音レベル (dB) 欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			敷地境界上における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		a 地点	b 地点	c 地点	a 地点	b 地点	c 地点
定	51	室外機51	57.1	*1	終 日	188.3	209.0	88.1	11.6	10.7	18.2
	52	室外機52	51.0	*1	終 日	203.7	235.9	96.1	4.8	3.5	11.3
	53	室外機53	58.8	*1	終 日	176.5	222.7	119.5	13.9	11.8	17.3
	54	室外機54	58.0	*1	終 日	178.2	223.2	117.5	13.0	11.0	16.6
	55	室外機55	48.3	*1	終 日	186.3	225.6	108.7	2.9	1.2	7.6
	56	室外機56	47.3	*1	終 日	187.7	226.0	107.2	1.8	0.2	6.7
	57	室外機57	53.2	*1	終 日	188.4	226.3	106.5	7.7	6.1	12.7
	58	室外機58	53.2	*1	終 日	189.3	226.5	105.6	7.7	6.1	12.7
	59	室外機59	58.8	*1	終 日	163.8	219.8	133.9	14.5	12.0	16.3
	60	室外機60	58.8	*1	終 日	147.1	217.5	154.5	15.4	12.1	15.0
常	61	室外機61	58.8	*1	終 日	148.3	217.6	153.0	15.4	12.0	15.1
	62	室外機62	57.1	*1	終 日	137.3	195.6	144.6	14.3	11.3	13.9
	63	室外機63	57.1	*1	終 日	138.3	195.7	143.4	14.3	11.3	14.0
	64	室外機64	57.1	*1	終 日	142.3	196.2	138.7	14.0	11.2	14.3
	65	室外機65	57.1	*1	終 日	143.4	196.3	137.5	14.0	11.2	14.3
	66	室外機66	57.1	*1	終 日	134.8	191.0	144.0	14.5	11.5	13.9
	67	室外機67	57.1	*1	終 日	135.8	191.1	142.8	14.4	11.5	14.0
	68	室外機68	57.1	*1	終 日	139.9	191.6	138.0	14.2	11.5	14.3
	69	室外機69	57.1	*1	終 日	141.0	191.8	136.8	14.1	11.4	14.4
	70	室外機70	57.1	*1	終 日	121.6	161.4	143.5	15.4	12.9	14.0
騒	71	室外機71	57.1	*1	終 日	122.8	161.5	142.2	15.3	12.9	14.0
	72	室外機72	57.1	*1	終 日	127.2	162.1	137.5	15.0	12.9	14.3
	73	室外機73	57.1	*1	終 日	128.5	162.3	136.2	14.9	12.9	14.4
	74	室外機74	57.1	*1	終 日	119.7	155.4	144.1	15.5	13.3	13.9
	75	室外機75	57.1	*1	終 日	120.9	155.6	142.8	15.5	13.3	14.0
	76	室外機76	57.1	*1	終 日	125.4	156.2	138.1	15.1	13.2	14.3
	77	室外機77	57.1	*1	終 日	126.6	156.4	136.9	15.1	13.2	14.4
	78	室外機78	56.8	*1	終 日	115.1	139.7	147.7	15.6	13.9	13.4
	79	室外機79	56.8	*1	終 日	116.4	139.9	146.5	15.5	13.9	13.5
	80	室外機80	56.8	*1	終 日	121.5	140.6	141.4	15.1	13.8	13.8
音	81	室外機81	56.8	*1	終 日	123.3	140.9	139.7	15.0	13.8	13.9
	82	室外機82	57.1	*1	終 日	108.3	119.4	158.2	16.4	15.6	13.1
	83	室外機83	47.3	*1	終 日	100.2	118.2	166.1	7.3	5.8	2.9
	84	室外機84	53.2	*1	終 日	81.0	122.8	183.4	15.0	11.4	7.9
	85	室外機85	47.3	*1	終 日	82.4	122.8	182.0	9.0	5.5	2.1
	86	室外機86	56.8	*1	終 日	83.6	122.4	180.9	18.4	15.0	11.7
	87	室外機87	56.8	*1	終 日	84.6	122.3	180.0	18.3	15.1	11.7
	88	室外機88	53.2	*1	終 日	74.3	138.8	188.6	15.8	10.4	7.7
	89	室外機89	53.1	*1	終 日	82.2	138.9	180.7	14.8	10.2	8.0
	90	室外機90	56.8	*1	終 日	83.8	138.7	179.1	18.3	14.0	11.7
	91	室外機91	56.8	*1	終 日	84.9	138.5	178.0	18.2	14.0	11.8
	92	室外機92	52.0	*1	終 日	86.3	138.4	176.5	13.3	9.2	7.1
	93	室外機93	52.0	*1	終 日	87.5	138.3	175.3	13.2	9.2	7.1
	94	室外機94	54.0	*1	終 日	81.5	141.4	181.7	15.8	11.0	8.8
	95	室外機95	54.0	*1	終 日	82.6	140.3	180.5	15.7	11.1	8.9
	96	室外機96	52.0	*1	終 日	85.2	139.9	177.7	13.4	9.1	7.0
	97	室外機97	52.0	*1	終 日	86.6	139.8	176.2	13.2	9.1	7.1
	98	室外機98	57.1	*1	終 日	87.6	155.7	178.3	18.2	13.3	12.1
	99	室外機99	57.1	*1	終 日	88.5	155.6	177.3	18.2	13.3	12.1
	100	室外機100	57.1	*1	終 日	89.4	155.5	176.3	18.1	13.3	12.2

*1 メーカー提供データより

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			敷地境界上における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		a 地点	b 地点	c 地点	a 地点	b 地点	c 地点
定	101	室外機101	57.1	*1	終 日	85.0	162.5	183.8	18.5	12.9	11.8
	102	室外機102	57.1	*1	終 日	85.9	162.4	182.8	18.4	12.9	11.9
	103	室外機103	57.1	*1	終 日	90.3	161.8	177.8	18.0	12.9	12.1
	104	室外機104	57.1	*1	終 日	91.2	161.6	176.8	17.9	12.9	12.2
	105	室外機105	57.1	*1	終 日	103.1	192.2	184.4	16.8	11.4	11.8
	106	室外機106	57.1	*1	終 日	103.8	192.1	183.4	16.8	11.4	11.8
	107	室外機107	57.1	*1	終 日	107.0	190.9	178.3	16.5	11.5	12.1
	108	室外機108	57.1	*1	終 日	107.8	190.9	177.3	16.4	11.5	12.1
	109	室外機109	57.1	*1	終 日	109.4	190.9	175.4	16.3	11.5	12.2
	110	室外機110	57.1	*1	終 日	105.7	195.9	184.8	16.6	11.3	11.8
	111	室外機111	57.1	*1	終 日	106.5	195.8	183.8	16.6	11.3	11.8
	112	室外機112	57.1	*1	終 日	110.1	195.4	178.8	16.3	11.3	12.1
	113	室外機113	57.1	*1	終 日	110.8	195.3	177.8	16.2	11.3	12.1
	114	室外機114	57.1	*1	終 日	84.7	203.5	220.7	18.5	10.9	10.2
	115	室外機115	57.1	*1	終 日	85.2	203.2	219.6	18.5	10.9	10.3
	116	室外機116	57.1	*1	終 日	87.4	201.9	215.0	18.3	11.0	10.5
	117	室外機117	57.1	*1	終 日	88.1	201.5	213.6	18.2	11.0	10.5
	118	室外機118	57.1	*1	終 日	80.8	199.4	220.4	19.0	11.1	10.2
	119	室外機119	57.1	*1	終 日	81.4	199.1	219.2	18.9	11.1	10.3
	120	室外機120	57.1	*1	終 日	83.7	197.7	214.6	18.6	11.2	10.5
	121	室外機121	57.1	*1	終 日	84.4	197.4	213.2	18.6	11.2	10.5
	122	室外機122	57.1	*1	終 日	60.5	168.8	213.6	21.5	12.6	10.5
	123	室外機123	57.1	*1	終 日	61.5	168.4	212.3	21.3	12.6	10.6
	124	室外機124	57.1	*1	終 日	62.1	168.1	211.5	21.2	12.6	10.6
	125	室外機125	53.2	*1	終 日	50.6	148.1	213.8	19.1	9.8	6.6
	126	室外機126	50.7	*1	終 日	51.7	147.7	212.6	16.4	7.3	4.1
	127	室外機127	53.2	*1	終 日	53.2	147.1	210.9	18.7	9.8	6.7
	128	室外機128	56.8	*1	終 日	47.5	147.5	216.7	23.3	13.4	10.1
	129	室外機129	56.8	*1	終 日	48.7	147.1	215.5	23.0	13.4	10.1
	130	室外機130	53.2	*1	終 日	50.3	146.4	213.7	19.2	9.9	6.6
騒音	131	室外機131	50.7	*1	終 日	51.2	146.0	212.7	16.5	7.4	4.1
	132	室外機132	57.0	*1	終 日	19.1	158.6	249.0	31.4	13.0	9.1
	133	室外機133	57.0	*1	終 日	47.4	185.1	245.2	23.5	11.7	9.2
	134	冷凍冷蔵庫屋外機1	43.4	*1	終 日	52.0	189.2	244.5	9.1	-	-
	135	冷凍冷蔵庫屋外機2	49.2	*1	終 日	55.9	194.0	246.5	14.3	3.4	1.4
	136	冷凍冷蔵庫屋外機3	56.0	*1	終 日	54.2	191.7	245.5	21.3	10.3	8.2
	137	冷凍冷蔵庫屋外機4	48.9	*1	終 日	51.0	189.5	246.5	14.7	3.3	1.1
	138	冷凍冷蔵庫屋外機5	49.9	*1	終 日	49.0	187.5	246.6	16.1	4.4	2.1
	139	冷凍冷蔵庫屋外機6	49.9	*1	終 日	27.1	167.3	248.3	21.2	5.4	2.0
	140	冷凍冷蔵庫屋外機7	54.1	*1	終 日	22.7	162.9	249.0	27.0	9.9	6.2
	141	冷凍冷蔵庫屋外機8	56.0	*1	終 日	28.9	168.1	247.2	26.8	11.5	8.1
	142	冷凍冷蔵庫屋外機9	56.0	*1	終 日	27.1	166.3	247.4	27.3	11.6	8.1
	143	冷凍冷蔵庫屋外機10	49.9	*1	終 日	36.4	149.9	228.6	18.7	6.4	2.7
	144	冷凍冷蔵庫屋外機11	52.6	*1	終 日	37.7	149.2	227.1	21.1	9.1	5.5
	145	冷凍冷蔵庫屋外機12	54.1	*1	終 日	39.0	148.6	225.7	22.3	10.7	7.0
	146	冷凍冷蔵庫屋外機13	56.0	*1	終 日	40.5	147.9	224.0	23.9	12.6	9.0
	147	冷凍冷蔵庫屋外機14	49.2	*1	終 日	70.5	147.0	193.5	12.2	5.9	3.5
	148	冷凍冷蔵庫屋外機15	49.2	*1	終 日	71.8	146.7	192.2	12.1	5.9	3.5
	149	冷凍冷蔵庫屋外機16	52.6	*1	終 日	73.5	146.4	190.5	15.3	9.3	7.0
	150	冷凍冷蔵庫屋外機17	56.0	*1	終 日	75.7	146.3	188.3	18.4	12.7	10.5

*1 メーカー提供データより

*5 各予測地点における騒音レベル (dB)欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			敷地境界上における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		a 地点	b 地点	c 地点	a 地点	b 地点	c 地点
定常騒音	151	冷凍冷蔵庫屋外機18	52.6	*1	終 日	77.4	145.9	186.5	14.8	9.3	7.2
	152	冷凍冷蔵庫屋外機19	61.0	*1	終 日	70.3	156.5	196.8	24.1	17.1	15.1
	153	冷凍冷蔵庫屋外機20	56.0	*1	終 日	73.0	155.8	193.6	18.7	12.1	10.3
	154	冷凍冷蔵庫屋外機21	62.4	*1	終 日	76.2	155.0	190.1	24.8	18.6	16.8
	155	冷凍冷蔵庫屋外機22	56.0	*1	終 日	79.8	154.3	186.1	18.0	12.2	10.6
	156	冷凍冷蔵庫屋外機23	48.9	*1	終 日	202.2	172.2	65.9	2.8	4.2	12.5
	157	冷凍冷蔵庫屋外機24	49.2	*1	終 日	204.5	173.6	63.9	3.0	4.4	13.1
	158	排気口1	49.4	*2	終 日	205.2	171.9	64.9	3.2	4.7	13.2
	159	排気口2	49.4	*2	終 日	205.3	173.4	63.9	3.2	4.6	13.3
	160	排気口3	49.4	*2	終 日	205.4	174.0	63.4	3.1	4.6	13.4
	161	排気口4	49.4	*2	終 日	205.5	174.6	63.0	3.1	4.6	13.4
	162	排気口5	49.4	*2	終 日	205.7	176.1	61.9	3.1	4.5	13.6
	163	排気口6	49.4	*2	終 日	206.5	181.6	58.6	3.1	4.2	14.0
	164	排気口7	49.4	*2	終 日	210.1	198.1	53.0	3.0	3.5	14.9
	165	排気口8	49.4	*2	終 日	216.4	217.7	55.4	2.7	2.6	14.5
	166	排気口9	49.4	*2	終 日	220.6	228.0	60.2	2.5	2.2	13.8
	167	排気口10	51.1	*2	終 日	227.3	244.8	72.7	4.0	3.3	13.9
	168	排気口11	51.1	*2	終 日	198.7	235.1	102.8	5.1	3.7	10.9
	169	排気口12	53.9	*2	終 日	148.4	220.9	156.9	10.5	7.0	10.0
	170	排気口13	51.1	*2	終 日	143.9	220.6	162.9	7.9	4.2	6.9
	171	排気口14	53.9	*2	終 日	140.9	220.6	166.9	10.9	7.0	9.5
	172	排気口15	51.1	*2	終 日	134.5	220.8	176.1	8.5	4.2	6.2
	173	排気口16	51.1	*2	終 日	88.8	223.2	246.7	12.1	4.1	3.3
	174	排気口17	48.9	*2	終 日	15.0	150.6	248.8	25.4	5.3	1.0
	175	排気口18	52.2	*2	終 日	47.7	153.1	218.3	18.6	8.5	5.4
	176	排気口19	52.2	*2	終 日	64.9	178.0	216.2	16.0	7.2	5.5
	177	排気口20	52.2	*2	終 日	95.5	212.6	218.7	12.6	5.6	5.4
	178	排気口21	52.2	*2	終 日	116.0	207.8	184.8	10.9	5.8	6.9
	179	排気口22	52.2	*2	終 日	97.3	181.2	181.7	12.4	7.0	7.0
	180	排気口23	52.2	*2	終 日	91.7	171.7	181.5	13.0	7.5	7.0
	181	排気口24	52.2	*2	終 日	81.0	144.3	182.4	14.0	9.0	7.0
	182	排気口25	52.2	*2	終 日	119.6	146.8	143.2	10.6	8.9	9.1
	183	排気口26	52.2	*2	終 日	126.8	170.0	140.7	10.1	7.6	9.2
	184	排気口27	52.2	*2	終 日	132.3	182.5	141.0	9.8	7.0	9.2
	185	排気口28	52.2	*2	終 日	145.0	206.1	144.6	9.0	5.9	9.0
	186	排気口29	52.2	*2	終 日	186.9	221.0	102.4	6.8	5.3	12.0
	187	排気口30	52.2	*2	終 日	185.9	220.7	103.5	6.8	5.3	11.9
	188	排気口31	52.2	*2	終 日	165.7	161.4	97.2	7.8	8.0	12.4
	189	排気口32	52.2	*2	終 日	162.1	148.3	103.2	8.0	8.8	11.9
	190	キュービクル	51.8	*2	終 日	96.7	243.3	279.7	12.1	4.1	2.9
変動騒音	※	来客車両走行音（線分番号1-1）	74.0	*3	238台×2回	127.1	27.1	227.2	31.9	45.3	26.9
	※	来客車両走行音（線分番号1-2）	74.0	*3	238台×2回	127.9	27.7	223.0	31.9	45.2	27.0
	※	来客車両走行音（線分番号1-3）	74.0	*3	238台×2回	128.8	29.0	218.9	31.8	44.8	27.2
	※	来客車両走行音（線分番号2-1）	74.0	*3	238台×2回	131.4	28.6	216.3	31.6	44.9	27.3
	※	来客車両走行音（線分番号2-2）	74.0	*3	238台×2回	135.2	26.5	215.1	31.4	45.5	27.3
	※	来客車両走行音（線分番号2-3）	74.0	*3	238台×2回	139.3	24.8	214.1	31.1	46.1	27.4
	※	来客車両走行音（線分番号3-1）	74.0	*3	238台×2回	143.0	21.7	215.4	30.9	47.3	27.3
	※	来客車両走行音（線分番号3-2）	74.0	*3	238台×2回	146.9	16.6	219.3	30.7	49.6	27.2
	※	来客車両走行音（線分番号3-3）	74.0	*3	238台×2回	150.7	11.8	223.2	30.4	52.6	27.0
	※	来客車両走行音（線分番号4-1）	74.0	*3	238台×2回	145.1	26.2	209.8	30.8	45.6	27.6
	※	来客車両走行音（線分番号4-2）	74.0	*3	238台×2回	153.0	32.3	202.7	30.3	43.8	27.9
	※	来客車両走行音（線分番号4-3）	74.0	*3	238台×2回	161.1	40.1	195.9	29.9	41.9	28.2

*1 メーカー提供データより *2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）

*3 「ASJ Model 2003」より

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			敷地境界上における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		a 地点	b 地点	c 地点	a 地点	b 地点	c 地点
変	※	来客車両走行音 (線分番号5-1)	74.0	*3	238台×2回	169.7	49.0	189.2	29.4	40.2	28.5
	※	来客車両走行音 (線分番号5-2)	74.0	*3	238台×2回	178.7	58.6	182.8	29.0	38.6	28.8
	※	来客車両走行音 (線分番号5-3)	74.0	*3	238台×2回	187.8	68.6	176.8	28.5	37.3	29.1
	※	来客車両走行音 (線分番号6-1)	74.0	*3	238台×2回	199.5	70.5	185.8	28.0	37.0	28.6
	※	来客車両走行音 (線分番号6-2)	74.0	*3	238台×2回	196.6	71.4	181.1	28.1	36.9	28.8
	※	来客車両走行音 (線分番号6-3)	74.0	*3	238台×2回	193.7	72.8	176.4	28.3	36.8	29.1
	※	来客車両走行音 (線分番号7-1)	74.0	*3	238台×2回	195.3	63.3	191.6	28.2	38.0	28.4
	※	来客車両走行音 (線分番号7-2)	74.0	*3	238台×2回	184.1	49.6	198.9	28.7	40.1	28.0
	※	来客車両走行音 (線分番号7-3)	74.0	*3	238台×2回	173.4	36.0	206.9	29.2	42.9	27.7
	※	来客車両走行音 (線分番号8-1)	74.0	*3	238台×2回	201.9	70.0	189.7	27.9	37.1	28.4
	※	来客車両走行音 (線分番号8-2)	74.0	*3	238台×2回	203.8	69.8	192.7	27.8	37.1	28.3
	※	来客車両走行音 (線分番号8-3)	74.0	*3	238台×2回	205.8	69.8	195.7	27.7	37.1	28.2
	※	来客車両走行音 (線分番号9-1)	74.0	*3	238台×2回	201.6	63.4	200.2	27.9	38.0	28.0
	※	来客車両走行音 (線分番号9-2)	74.0	*3	238台×2回	191.3	50.3	206.9	28.4	40.0	27.7
	※	来客車両走行音 (線分番号9-3)	74.0	*3	238台×2回	181.5	37.3	214.0	28.8	42.6	27.4
動	※	来客車両走行音 (線分番号10-1)	74.0	*3	238台×2回	212.4	76.8	194.1	27.5	36.3	28.2
	※	来客車両走行音 (線分番号10-2)	74.0	*3	238台×2回	223.9	90.7	188.6	27.0	34.8	28.5
	※	来客車両走行音 (線分番号10-3)	74.0	*3	238台×2回	235.6	104.4	184.0	26.6	33.6	28.7
	※	来客車両走行音 (線分番号11-1)	74.0	*3	238台×2回	244.2	104.8	202.2	26.2	33.6	27.9
	※	来客車両走行音 (線分番号11-2)	74.0	*3	238台×2回	239.2	99.6	202.0	26.4	34.0	27.9
	※	来客車両走行音 (線分番号11-3)	74.0	*3	238台×2回	234.2	94.5	202.0	26.6	34.5	27.9
	※	来客車両走行音 (線分番号12-1)	74.0	*3	238台×2回	247.3	102.0	218.3	26.1	33.8	27.2
	※	来客車両走行音 (線分番号12-2)	74.0	*3	238台×2回	243.0	97.5	218.2	26.3	34.2	27.2
	※	来客車両走行音 (線分番号12-3)	74.0	*3	238台×2回	238.8	92.9	218.3	26.4	34.6	27.2
	※	来客車両走行音 (線分番号13-1)	74.0	*3	238台×2回	253.0	103.8	233.7	25.9	33.7	26.6
	※	来客車両走行音 (線分番号13-2)	74.0	*3	238台×2回	249.3	99.8	233.7	26.1	34.0	26.6
	※	来客車両走行音 (線分番号13-3)	74.0	*3	238台×2回	245.6	95.8	233.8	26.2	34.4	26.6
	※	来客車両走行音 (線分番号14-1)	74.0	*3	238台×2回	258.8	107.7	244.4	25.7	33.4	26.2
	※	来客車両走行音 (線分番号14-2)	74.0	*3	238台×2回	254.2	102.8	244.3	25.9	33.8	26.2
	※	来客車両走行音 (線分番号14-3)	74.0	*3	238台×2回	249.8	98.1	244.5	26.0	34.2	26.2
騒	※	来客車両走行音 (線分番号15-1)	74.0	*3	238台×2回	269.0	116.3	260.0	25.4	32.7	25.7
	※	来客車両走行音 (線分番号15-2)	74.0	*3	238台×2回	262.5	109.5	260.2	25.6	33.2	25.7
	※	来客車両走行音 (線分番号15-3)	74.0	*3	238台×2回	256.0	102.8	260.6	25.8	33.8	25.7
	※	来客車両走行音 (線分番号16-1)	74.0	*3	238台×2回	206.8	77.1	184.9	27.7	36.3	28.7
	※	来客車両走行音 (線分番号16-2)	74.0	*3	238台×2回	218.7	91.1	179.1	27.2	34.8	28.9
	※	来客車両走行音 (線分番号16-3)	74.0	*3	238台×2回	231.0	105.1	174.1	26.7	33.6	29.2
	※	来客車両走行音 (線分番号17-1)	74.0	*3	238台×2回	198.7	80.4	170.4	28.0	35.9	29.4
	※	来客車両走行音 (線分番号17-2)	74.0	*3	238台×2回	211.4	94.3	163.9	27.5	34.5	29.7
	※	来客車両走行音 (線分番号17-3)	74.0	*3	238台×2回	224.4	108.4	158.4	27.0	33.3	30.0
	※	来客車両走行音 (線分番号18-1)	74.0	*3	238台×2回	191.1	74.5	171.7	28.4	36.6	29.3
	※	来客車両走行音 (線分番号18-2)	74.0	*3	238台×2回	188.4	76.6	167.1	28.5	36.3	29.5
	※	来客車両走行音 (線分番号18-3)	74.0	*3	238台×2回	186.0	79.0	162.6	28.6	36.0	29.8
	※	来客車両走行音 (線分番号19-1)	74.0	*3	238台×2回	191.7	86.9	156.2	28.3	35.2	30.1
	※	来客車両走行音 (線分番号19-2)	74.0	*3	238台×2回	205.6	100.6	148.8	27.7	33.9	30.5
	※	来客車両走行音 (線分番号19-3)	74.0	*3	238台×2回	219.6	114.7	142.6	27.2	32.8	30.9
音	※	来客車両走行音 (線分番号20-1)	74.0	*3	238台×2回	183.7	81.6	158.1	28.7	35.8	30.0
	※	来客車両走行音 (線分番号20-2)	74.0	*3	238台×2回	181.5	84.5	153.8	28.8	35.5	30.3
	※	来客車両走行音 (線分番号20-3)	74.0	*3	238台×2回	179.5	87.6	149.5	28.9	35.1	30.5
	※	来客車両走行音 (線分番号21-1)	74.0	*3	238台×2回	183.5	93.4	144.2	28.7	34.6	30.8
	※	来客車両走行音 (線分番号21-2)	74.0	*3	238台×2回	193.6	102.2	138.2	28.3	33.8	31.2
	※	来客車両走行音 (線分番号21-3)	74.0	*3	238台×2回	203.7	111.3	132.8	27.8	33.1	31.5

*3 「ASJ Model 2003」より

〔規制値を超える場合の対策（または対策不要の理由）〕

店舗敷地境界上で基準値を超過する騒音発生源について、近接して立地する保全対象側（B地点）にて再予測を行った結果、基準値を満足することが予測された。

苦情等が発生した際には、発生源対策を含め誠意を持って対応します。

B地点における騒音レベル最大値の予測結果

騒音発生源				基準距離 における 騒音レベル (dB)	予測地点 までの 距離 (m)	距離減衰量 (dB)	回折減衰量 (dB)	予測地点 における 騒音レベル (dB)	基準値
	番号	機 器 名 称	高さ						
	※	来客車両走行音（線分番号1-1）	-0.3	74.0	35.6	31.0	-	43.0	45
	※	来客車両走行音（線分番号1-2）	-0.2	74.0	37.9	31.6	-	42.4	
	※	来客車両走行音（線分番号2-2）	0.0	74.0	40.3	32.1	-	41.9	
	※	来客車両走行音（線分番号2-3）	0.0	74.0	39.6	32.0	-	42.0	
	※	来客車両走行音（線分番号3-1）	0.0	74.0	37.2	31.4	-	42.6	
	※	来客車両走行音（線分番号3-2）	0.0	74.0	32.5	30.2	-	43.8	
	※	来客車両走行音（線分番号3-3）	0.0	74.0	28.3	29.0	-	45.0	
	※	来客車両走行音（線分番号4-1）	0.0	74.0	42.2	32.5	-	41.5	

4 騒音の予測と騒音対策

(1) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル等

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
1	室外機1	R28XES	有	圧縮機出力 0.75kW	48.7	・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
2	室外機2	R56XEP	有	圧縮機出力1.7kW	54.3	
3	室外機3	RZRP80BDV	有	圧縮機出力1.7kW	50.7	
4	室外機4	FDCVP565H	有	圧縮機出力1.0kW	47.0	
5	室外機5	FDCVP1125HA	有	圧縮機出力11.2kW	59.0	
6	室外機6	FDCVP1125HA	有	圧縮機出力11.2kW	59.0	
7	室外機7	ROA-AP2245H	有	圧縮機出力4.2kW	57.2	
8	室外機8	ROA-AP2805H	有	圧縮機出力5.5kW	57.0	
9	室外機9	RAS-GP63RSH1	有	圧縮機出力1.1kW	47.0	
10	室外機10	RAS-GP63RSH1	有	圧縮機出力1.1kW	47.0	
11	室外機11	RAC-AJ22R	有	圧縮機出力0.60kW	44.5	
12	室外機12	RAC-AJ22R	有	圧縮機出力0.60kW	44.5	
13	室外機13	ROA-AP564HS	有	圧縮機出力1.1kW	48.7	
14	室外機14	ROA-AP564HS	有	圧縮機出力1.1kW	48.7	
15	室外機15	RAC-AJ22R	有	圧縮機出力0.60kW	44.5	
16	室外機16	RAC-AJ22R	有	圧縮機出力0.60kW	44.5	
17	室外機17	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
18	室外機18	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
19	室外機19	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
20	室外機20	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
21	室外機21	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
22	室外機22	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
23	室外機23	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
24	室外機24	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
25	室外機25	ROA-AP2805H	有	圧縮機出力5.5kW	57.0	
26	室外機26	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
27	室外機27	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
28	室外機28	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
29	室外機29	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
30	室外機30	ROA-AP404H	有	圧縮機出力0.75kW	47.3	
31	室外機31	ROA-AP404H	有	圧縮機出力0.75kW	47.3	
32	室外機32	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
33	室外機33	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
34	室外機34	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
35	室外機35	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
36	室外機36	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
37	室外機37	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
38	室外機38	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
39	室外機39	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
40	室外機40	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
41	室外機41	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
42	室外機42	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
43	室外機43	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
44	室外機44	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
45	室外機45	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
46	室外機46	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力 5.5kW	57.1	・定期的に保守 点検を実施 し、故障等 による異音の 発生を防止す る。
47	室外機47	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
48	室外機48	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
49	室外機49	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
50	室外機50	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
51	室外機51	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
52	室外機52	SRC4023T2	有	圧縮機出力1.1kW	51.0	
53	室外機53	ROA-RP1604HS	有	圧縮機出力4.32kW	58.8	
54	室外機54	ROA-RP1603HS	有	圧縮機出力3.61kW	58.0	
55	室外機55	ROA-AP634H	有	圧縮機出力1.1kW	48.3	
56	室外機56	ROA-AP404H	有	圧縮機出力0.75kW	47.3	
57	室外機57	ROA-AP1404H	有	圧縮機出力3.0kW	53.2	
58	室外機58	ROA-AP1404H	有	圧縮機出力3.0kW	53.2	
59	室外機59	ROA-RP1604HS	有	圧縮機出力4.32kW	58.8	
60	室外機60	ROA-RP1604HS	有	圧縮機出力4.32kW	58.8	
61	室外機61	ROA-RP1604HS	有	圧縮機出力4.32kW	58.8	
62	室外機62	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
63	室外機63	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
64	室外機64	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
65	室外機65	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
66	室外機66	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
67	室外機67	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
68	室外機68	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
69	室外機69	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
70	室外機70	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
71	室外機71	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
72	室外機72	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
73	室外機73	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
74	室外機74	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
75	室外機75	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
76	室外機76	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
77	室外機77	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
78	室外機78	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
79	室外機79	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
80	室外機80	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
81	室外機81	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
82	室外機82	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5.5kW	57.1	
83	室外機83	ROA-AP404H	有	圧縮機出力0.75kW	47.3	
84	室外機84	ROA-AP1404H	有	圧縮機出力3.0kW	53.2	
85	室外機85	ROA-AP404H	有	圧縮機出力0.75kW	47.3	
86	室外機86	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
87	室外機87	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
88	室外機88	ROA-AP1404H	有	圧縮機出力3.0kW	53.2	
89	室外機89	PUZ-ERMP140LA6	有	圧縮機出力3.0kW	53.1	
90	室外機90	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	
91	室外機91	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4.2kW	56.8	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
92	室外機92	ROA-AP804H	有	圧縮機出力 1. 6kW	52. 0	・定期的に保守 点検を実施 し、故障等 による異音の発 生を防止す る。
93	室外機93	ROA-AP804H	有	圧縮機出力1. 6kW	52. 0	
94	室外機94	ROA-AP1405H	有	圧縮機出力3. 0kW	54. 0	
95	室外機95	ROA-AP1405H	有	圧縮機出力3. 0kW	54. 0	
96	室外機96	ROA-AP804H	有	圧縮機出力1. 6kW	52. 0	
97	室外機97	ROA-AP804H	有	圧縮機出力1. 6kW	52. 0	
98	室外機98	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
99	室外機99	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
100	室外機100	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
101	室外機101	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
102	室外機102	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
103	室外機103	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
104	室外機104	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
105	室外機105	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
106	室外機106	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
107	室外機107	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
108	室外機108	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
109	室外機109	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
110	室外機110	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
111	室外機111	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
112	室外機112	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
113	室外機113	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
114	室外機114	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
115	室外機115	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
116	室外機116	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
117	室外機117	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
118	室外機118	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
119	室外機119	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
120	室外機120	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
121	室外機121	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
122	室外機122	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
123	室外機123	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
124	室外機124	ROA-AP2804H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 1	
125	室外機125	ROA-AP1404H	有	圧縮機出力3. 0kW	53. 2	
126	室外機126	RZRP80BDV	有	圧縮機出力1. 7kW	50. 7	
127	室外機127	ROA-AP1404H	有	圧縮機出力3. 0kW	53. 2	
128	室外機128	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4. 2kW	56. 8	
129	室外機129	ROA-AP2244H	有	圧縮機出力4. 2kW	56. 8	
130	室外機130	ROA-AP1404H	有	圧縮機出力3. 0kW	53. 2	
131	室外機131	RZRP80BDV	有	圧縮機出力1. 7kW	50. 7	
132	室外機132	ROA-AP2805H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 0	
133	室外機133	ROA-AP2805H	有	圧縮機出力5. 5kW	57. 0	
134	冷凍冷蔵庫屋外機1	ACT-013VR3	有	圧縮機出力0. 75kW	43. 4	
135	冷凍冷蔵庫屋外機2	KX-R3AV	有	圧縮機出力2. 2kW	49. 2	
136	冷凍冷蔵庫屋外機3	KX-RM16AV	有	圧縮機出力(4. 5+7. 4)kW	56. 0	
137	冷凍冷蔵庫屋外機4	ACT-020VR2	有	圧縮機出力1. 5kW	48. 9	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
138	冷凍冷蔵庫屋外機5	KX-R6AV1	有	圧縮機出力 4.5kW	49.9	・定期的に保守 点検を実施 し、故障等 による異音の 発生を防止す る。
139	冷凍冷蔵庫屋外機6	KX-R6AV1	有	圧縮機出力4.5kW	49.9	
140	冷凍冷蔵庫屋外機7	KX-R10AV	有	圧縮機出力7.4kW	54.1	
141	冷凍冷蔵庫屋外機8	KX-RM16AV	有	圧縮機出力(4.5+7.4)kW	56.0	
142	冷凍冷蔵庫屋外機9	KX-RM16AV	有	圧縮機出力(4.5+7.4)kW	56.0	
143	冷凍冷蔵庫屋外機10	KX-R6AV1	有	圧縮機出力4.5kW	49.9	
144	冷凍冷蔵庫屋外機11	KX-R8AV	有	圧縮機出力6.0kW	52.6	
145	冷凍冷蔵庫屋外機12	KX-R10AV	有	圧縮機出力7.4kW	54.1	
146	冷凍冷蔵庫屋外機13	KX-RM16AV	有	圧縮機出力(4.5+7.4)kW	56.0	
147	冷凍冷蔵庫屋外機14	KX-R3AV	有	圧縮機出力2.2kW	49.2	
148	冷凍冷蔵庫屋外機15	KX-R3AV	有	圧縮機出力2.2kW	49.2	
149	冷凍冷蔵庫屋外機16	KX-R8AV	有	圧縮機出力6.0kW	52.6	
150	冷凍冷蔵庫屋外機17	KX-RM16AV	有	圧縮機出力(4.5+7.4)kW	56.0	
151	冷凍冷蔵庫屋外機18	KX-R8AV	有	圧縮機出力6.0kW	52.6	
152	冷凍冷蔵庫屋外機19	OCU-KS3000MVF	有	圧縮機出力 (7.46×2+6.0) kW	61.0	
153	冷凍冷蔵庫屋外機20	KX-RM16AV	有	圧縮機出力(4.5+7.4)kW	56.0	
154	冷凍冷蔵庫屋外機21	KX-RM36AV1	有	圧縮機出力(7.4+6.0×2)kW	62.4	
155	冷凍冷蔵庫屋外機22	KX-RM16AV	有	圧縮機出力(4.5+7.4)kW	56.0	
156	冷凍冷蔵庫屋外機23	ACT-020VR2	有	圧縮機出力1.5kW	48.9	
157	冷凍冷蔵庫屋外機24	KX-R3AV	有	圧縮機出力2.2kW	49.2	
158	排気口1	排気口 a	有	—	49.4	
159	排気口2	排気口 a	有	—	49.4	
160	排気口3	排気口 a	有	—	49.4	
161	排気口4	排気口 a	有	—	49.4	
162	排気口5	排気口 a	有	—	49.4	
163	排気口6	排気口 a	有	—	49.4	
164	排気口7	排気口 a	有	—	49.4	
165	排気口8	排気口 a	有	—	49.4	
166	排気口9	排気口 a	有	—	49.4	
167	排気口10	排気口 b	有	—	51.1	
168	排気口11	排気口 b	有	—	51.1	
169	排気口12	排気口 c	有	—	53.9	
170	排気口13	排気口 b	有	—	51.1	
171	排気口14	排気口 c	有	—	53.9	
172	排気口15	排気口 b	有	—	51.1	
173	排気口16	排気口 b	有	—	51.1	
174	排気口17	排気口 d	有	—	48.9	
175	排気口18	排気口 e	有	—	52.2	
176	排気口19	排気口 e	有	—	52.2	
177	排気口20	排気口 e	有	—	52.2	
178	排気口21	排気口 e	有	—	52.2	
179	排気口22	排気口 e	有	—	52.2	
180	排気口23	排気口 e	有	—	52.2	
181	排気口24	排気口 e	有	—	52.2	
182	排気口25	排気口 e	有	—	52.2	
183	排気口26	排気口 e	有	—	52.2	

No.	項 目		設置の 有 無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種 類	形 式				
184	排気口27	排気口 e	有	—	52.2	・定期的に保守 点検を実施 し、故障等 による異音の 発生を防止す る。
185	排気口28	排気口 e	有	—	52.2	
186	排気口29	排気口 e	有	—	52.2	
187	排気口30	排気口 e	有	—	52.2	
188	排気口31	排気口 e	有	—	52.2	
189	排気口32	排気口 e	有	—	52.2	
190	キュービクル	キュービクル a	有	—	51.8	無

5 その他（特記事項）

特になし

〔 廃 棄 物 に 係 る 事 項 等 〕

1 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠
〔規則 § 4 I ⑫〕

(1) 廃棄物等の排出量等の予測 (端数処理：四捨五入)

廃棄物種別	店舗面積：S		指 針 原単位	A 一日当たり 廃棄物排出量 (原単位× S)	B 平均 保管 日数	C 見かけ 比 重 (t/m ³)	排出予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6.000千m ²	0.208	(1.248000 t)	1日	0.10	13.58m ³
	6,000m ² 超の部分	9.982千m ²	0.011	(0.109802 t)			
				計 1.357802 t			
金属製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6.000千m ²	0.007	(0.042000 t)	1日	0.10	0.72m ³
	6,000m ² 超の部分	9.982千m ²	0.003	(0.029946 t)			
				計 0.071946 t			
ガラス製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6.000千m ²	0.006	(0.036000 t)	1日	0.10	0.66m ³
	6,000m ² 超の部分	9.982千m ²	0.002	(0.029946 t)			
				計 0.065946 t			
プラスチック製 廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	6.000千m ²	0.020	(0.120000 t)	1日	0.01	14.99m ³
	6,000m ² 超の部分	9.982千m ²	0.003	(0.029946 t)			
				計 0.149946 t			
生ごみ等	6,000m ² 以下の部分	6.000千m ²	0.169	(1.014000 t)	1日	0.55	2.21m ³
	6,000m ² 超の部分	9.982千m ²	0.020	(0.199640 t)			
				計 1.21364 t			
その他の可燃性 廃棄物等	15.982千m ²		0.054	(0.863028 t)	1日	0.38	2.27m ³
					合 計		34.43m ³

〔見かけ比重について指針の数値によらない場合〕
 該当なし

(2) 特別な事情による廃棄物等の排出量予測【特別な事情がある場合のみ記載】

該当なし

(3) 小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出状況【小売店舗以外の施設が有る場合のみ記載】

該当なし

(4) リサイクル品（再利用対象物）の排出量等の予測【小売業者が廃棄物等の回収を行う場合のみ記載】

該当なし

(5) その他の廃棄物等（廃家電・粗大ゴミ等）の排出量等の予測

【（1）以外の廃棄物等の排出が見込まれる場合に記載】

該当なし

2 保管場所の位置・構造等

廃棄物 種別	分別する 種類	施設 面積	施設 容量	管理上の対策			図面 No.
				悪臭発散 防止対策	汚水流出 防止対策	その他	
紙製廃棄物等	ダンボール	62.85㎡	94.27㎡ ³	・密閉性が確保 された構造と している。	・特になし	・特になし	資料ー6 参照
金属製廃棄物等	スチール缶 アルミ缶	29.64㎡	29.64㎡ ³				
ガラス製廃棄物	ビン類						
プラスチック製 廃棄物	ペットボトル						
生ごみ等	生ごみ等	77.85㎡	84.08㎡ ³				
その他の可燃性 廃棄物	紙くず等						
その他	—	—	—				
計		170.34㎡	207.99㎡ ³				

3 その他（特記事項）

特になし

〔 街 並 み づ く り 等 へ の 配 慮 等 〕

1 街並みづくり等への配慮に関する事項

(1) 防犯対策への協力

駐車場内の照明の設置	・駐車場内には適切に照明設備を配置することで死角を排除し、青少年のたまり場とならないよう配慮する。
警備員の巡回等	・従業員による定期的な店内巡回や声かけを行うことで、防犯に努める。
閉店後及び休業日における店舗施設内の措置等	・特になし。
周辺地域での防犯や青少年の非行防止のための対策	・従業員による店内及び駐車場内の巡回や声かけ等により、青少年の蟄集を防ぐよう配慮する。 ・店舗内における犯罪や少年非行防止の観点から、見通しを確保した商品陳列、防犯カメラの設置など万引き防止等の防犯対策を講じる。
その他防犯対策	・防犯責任者を設置するとともに、警察署との連携が図れるよう緊急時の防犯体制を整備する。

2 その他（特記事項）

特になし