

湖 沼

- ・ データは確定値です。
- ・ 環境基準の達成状況は、年度毎の1年間を通した結果から評価しています。
- ・ CODは全層平均値、全窒素及び全リンは表層の値です。
- ・ 基準値超過は赤字となっています。

(COD) (単位: mg/L)

水 域	地 点	類 型 (基準値)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
池田湖	基準点1	A (3)	1.6		1.7		1.6		1.7		1.7		1.7	
	基準点2		1.7		1.9		1.8		1.8		1.8		1.7	
	基準点3		1.5		1.8		1.6		1.5		1.7		1.6	
鶴田ダム貯水池	基準点1	A (3)	2.2	2.5	2.3	3.9	2.8	2.3	2.4	2.4	2.0	1.8	1.4	2.8
	基準点3		2.5	3.6	2.9	3.1	2.7	2.3	2.6	2.8	2.1	1.7	1.7	2.3
鰻 池	基準点	A (3)		2.2		1.8		1.9		1.9		2.1		1.5
高隈ダム貯水池	基準点1	A (3)		3.3		1.9		1.9		1.6		2.2		2.0
	基準点2			3.9		2.3		2.2		1.5		2.3		2.1


(全窒素)

水 域	地 点	類 型 (基準値)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
池田湖	基準点1	Ⅱ (0.2)	0.14		0.12		0.10		0.10		0.10		0.11	
	基準点2		0.17		0.13		0.12		0.13		0.11		0.13	
	基準点3		0.14		0.13		0.11		0.09		0.11		0.11	
鶴田ダム貯水池	基準点1	Ⅳ (0.6)	0.75	0.74	0.83	0.66	0.68	0.65	0.65	0.69	0.70	0.83	0.95	1.0
	基準点3		0.77	0.64	0.78	0.59	0.66	0.67	0.69	0.88	0.71	0.80	0.89	1.0
鰻 池	基準点	Ⅱ (0.2)		0.16		0.13		0.11		0.14		0.13		0.12
高隈ダム貯水池	基準点1	Ⅲ (0.4)		0.69		0.43		0.34		0.68		1.3		1.5
	基準点2			0.70		0.48		0.32		0.70		1.2		1.5



※ 全窒素についての環境基準は、当分の間適用しない。

(全磷)

水 域	地 点	類 型 (基準値)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
池田湖	基準点1	Ⅱ (0.01)	0.003		0.004		< 0.003		< 0.003		0.004		< 0.003	
	基準点2		0.004		0.004		< 0.003		< 0.003		0.004		< 0.003	
	基準点3		< 0.003		0.003		< 0.003		< 0.003		0.004		< 0.003	
鶴田ダム貯水池	基準点1	Ⅳ (0.05)	0.061	0.068	0.077	0.17	0.10	0.075	0.070	0.051	0.029	0.058	0.073	0.079
	基準点3		0.057	0.049	0.080	0.12	0.079	0.058	0.074	0.074	0.021	0.051	0.055	0.087
鰻 池	基準点	Ⅱ (0.01)		0.006		0.005		0.004		0.003		< 0.003		0.007
高隈ダム貯水池	基準点1	Ⅲ (0.03)		0.036		0.012		0.014		0.008		0.017		0.019
	基準点2			0.035		0.014		0.010		0.009		0.017		0.018

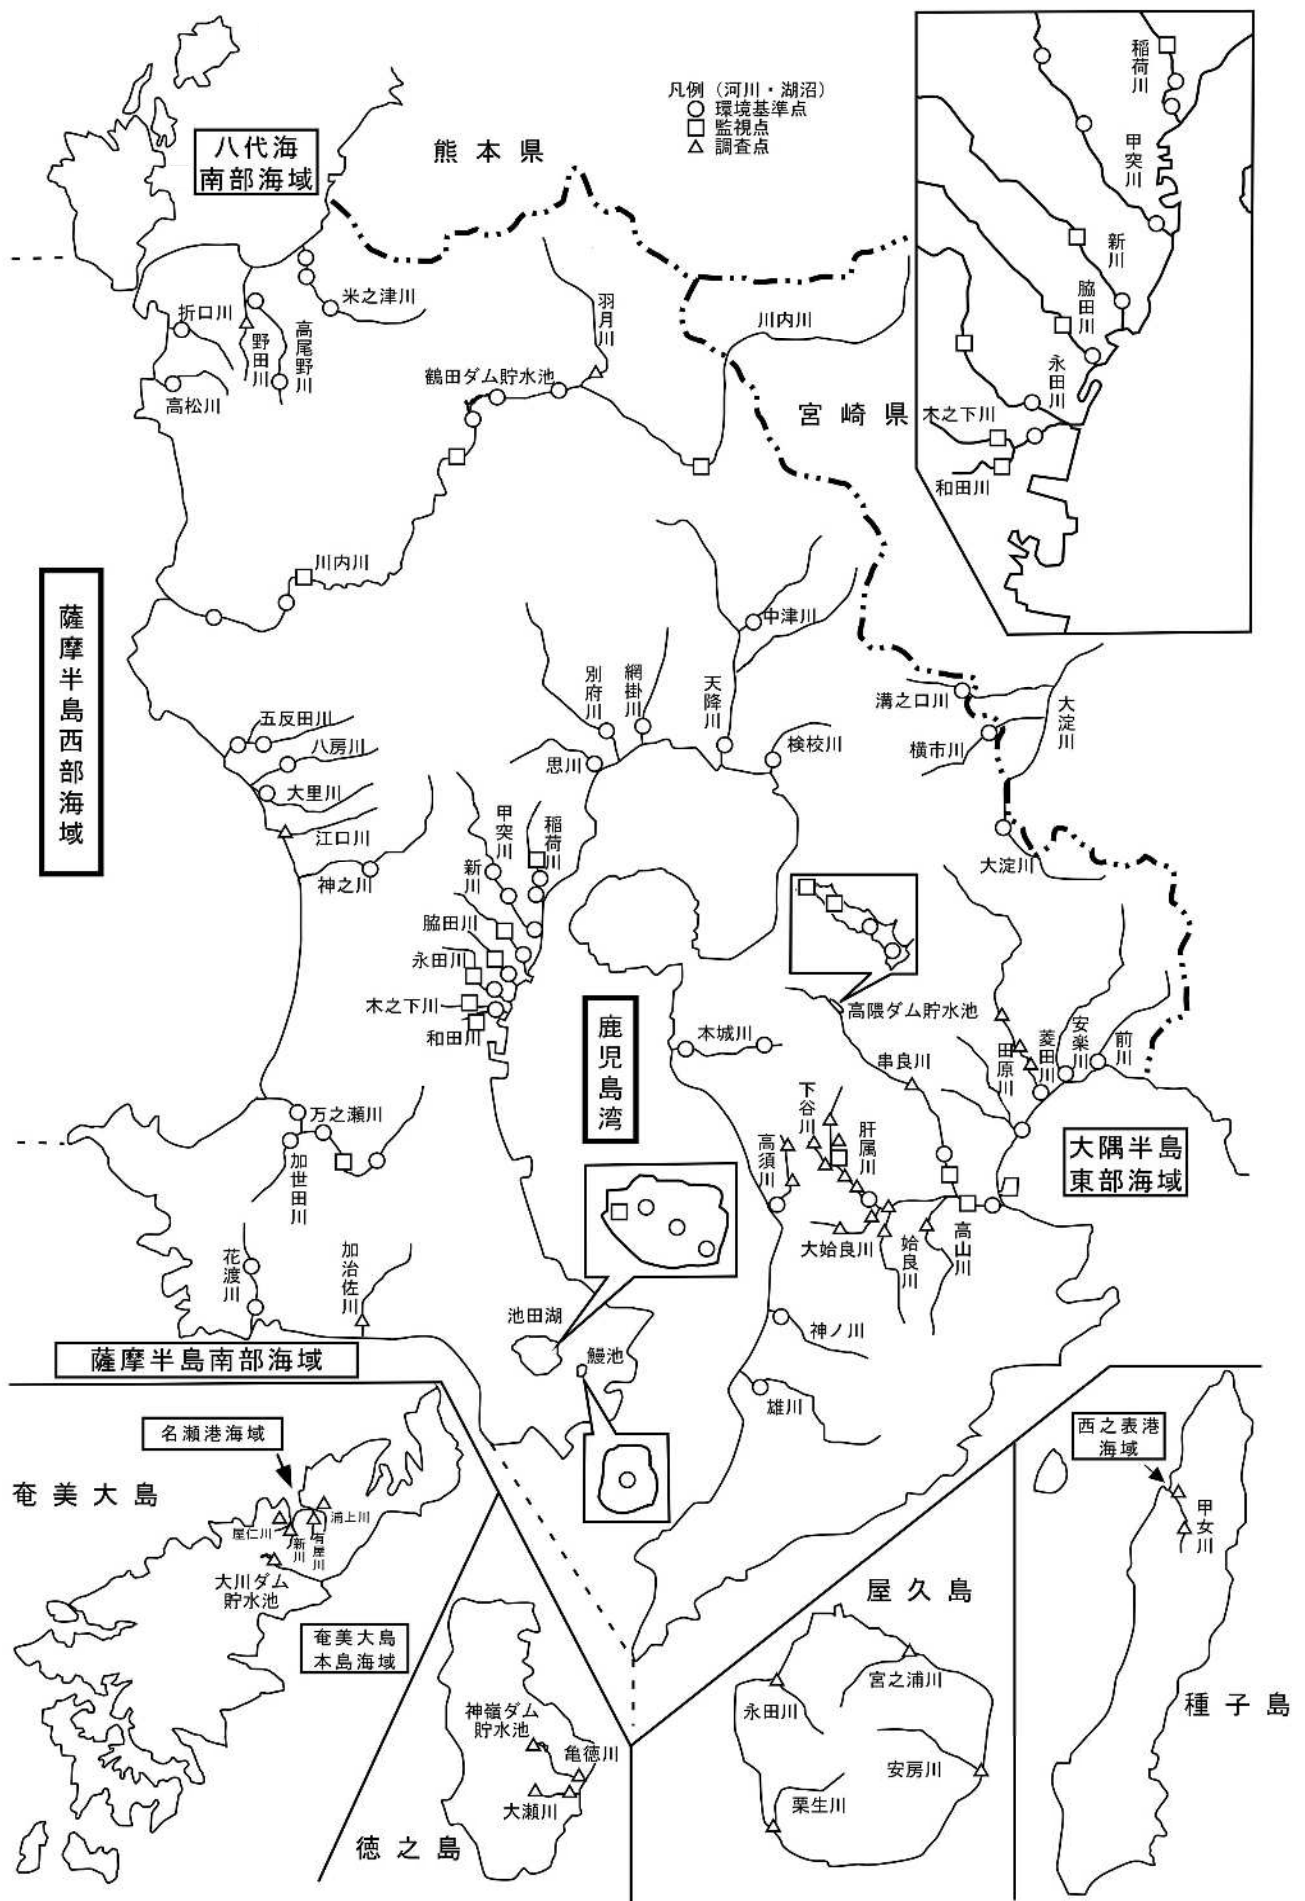

図一 1 鹿兒島県内の調査河川・湖沼・海域

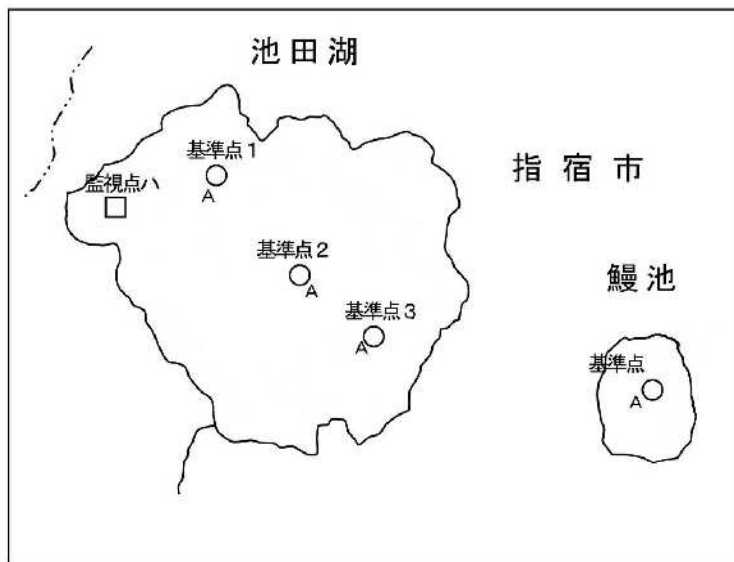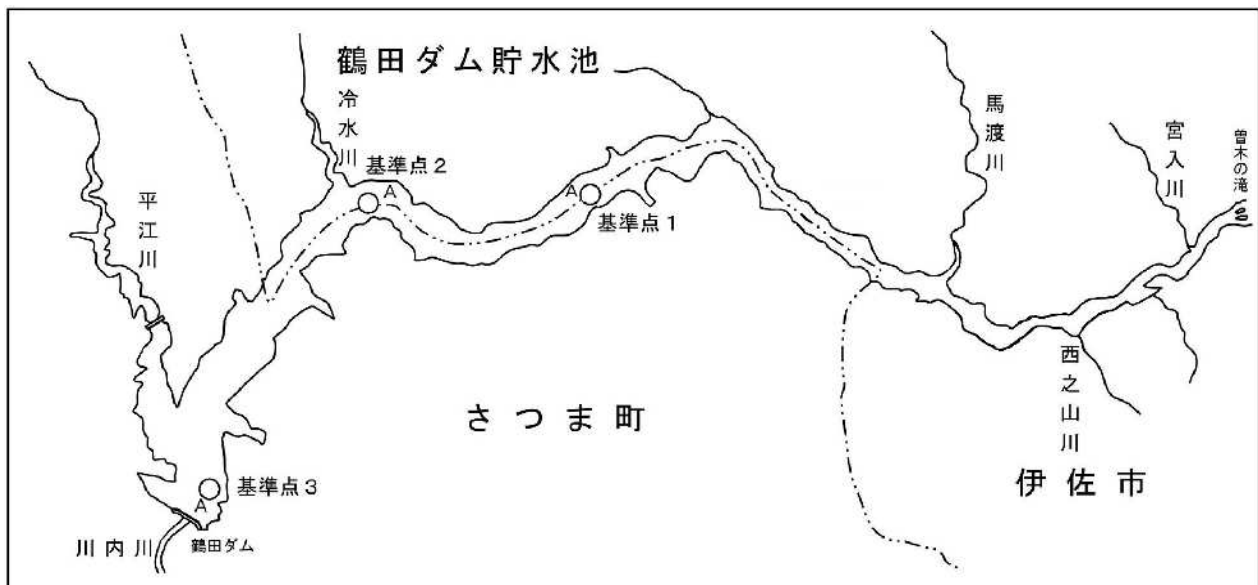

- 凡例
- 環境基準点
 - 監視点
 - △ 調査点

図-2-(9)
鶴田ダム貯水池・高隈ダム貯水池・池田湖・鰻池
神嶺ダム貯水池・大川ダム貯水池