


川内原子力発電所 1 号機運転状況
(令和 4 年 1 月～3 月)

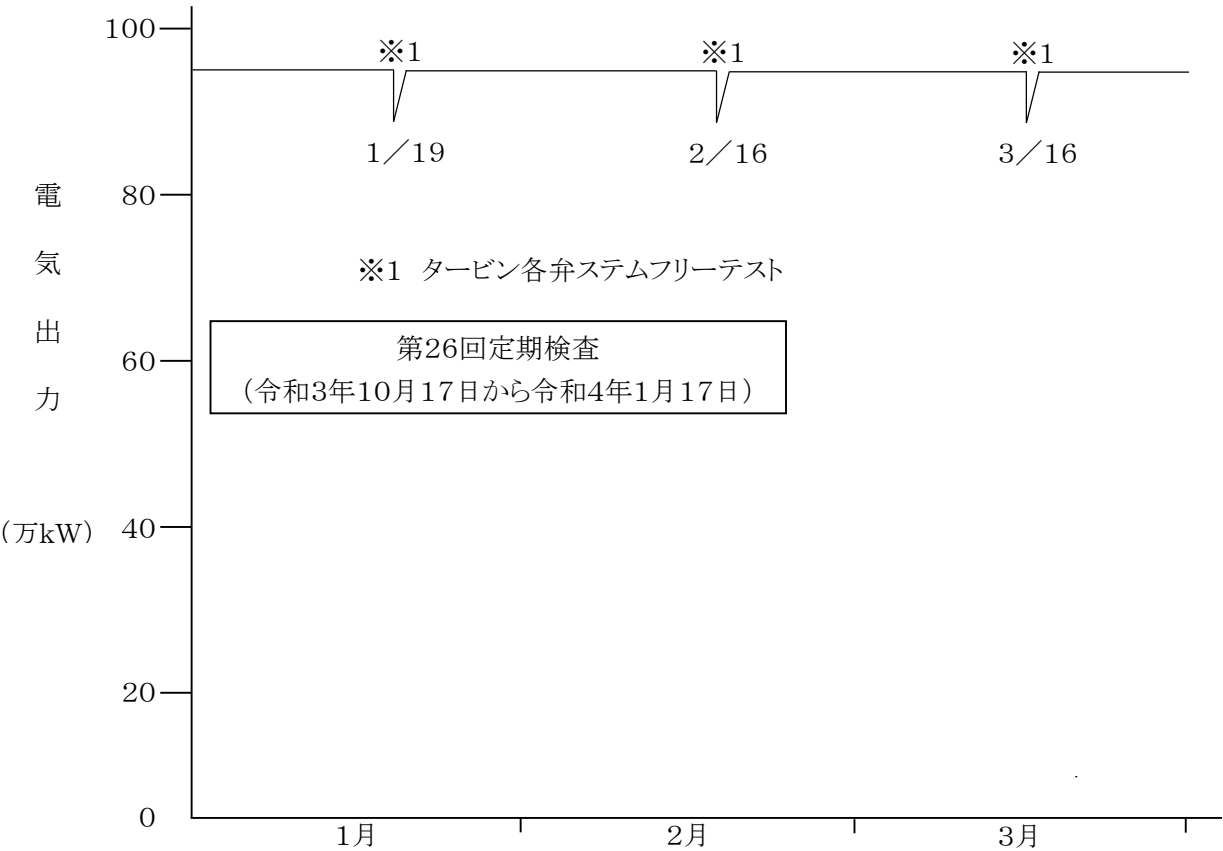

1. 発 電 実 績


項 目	1 月 ～ 3 月 の 実 績	備 考
発 電 電 力 量 (発 電 端)	20. 7 億 kWh	発電日数 90 日

2. 放射性廃棄物の管理状況

項 目		放 出 量 (Bq)		(参考) 放出管理目標値 ※3 (放出管理の基準値)
		1月～3月	年間累計 ※2	
気 体 廃 棄 物	希 ガ ス	5. 6×10 ⁸	2. 4×10 ⁹	年間 1. 7×10 ¹⁵ Bq
	よ う 素 1 3 1	ND ※4	ND ※4	年間 6. 2×10 ¹⁰ Bq
※3 液 体 廃 棄 物	液 体 廃 棄 物 (トリチウムを除く)	ND ※5	ND ※5	年間 7. 4×10 ¹⁰ Bq
	ト リ チ ウ ム	1. 3×10 ¹³	4. 3×10 ¹³	(年間 1. 1×10 ¹⁴ Bq)
※3 固 体 廃 棄 物	発生量等(200ℓドラム缶相当本数)			貯蔵庫容量 約37, 000本
		1月～3月	総累計	
	発 生 量 (A)	492	27, 767	
	焼却等減少量 (B)	380		
	増 加 量 (A-B)	112		

※2 毎年4月1日からの累計を示す。
※3 1, 2号機合計の値を示す。
※4 検出限界濃度 7×10^{-9} Bq/cm³以下
※5 検出限界濃度 2×10^{-2} Bq/cm³(Co-60で代表した)以下

川内原子力発電所2号機運転状況 (令和4年1月～3月)

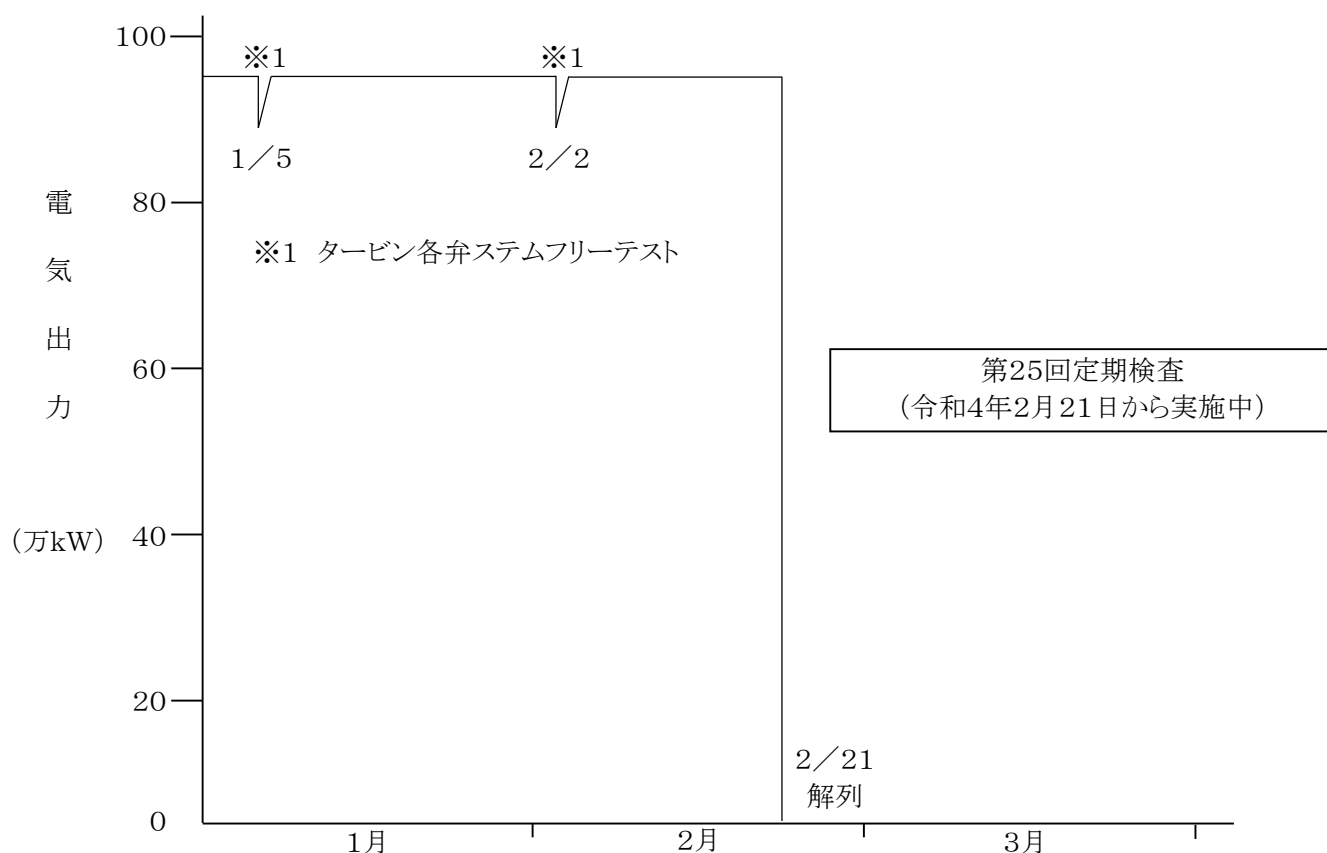

1. 発電実績

項 目	1 月 ～ 3 月 の 実 績	備 考
発電電力量（発電端）	11.8億 kWh	発電日数 52日

2. 放射性廃棄物の管理状況

項 目		放 出 量 (Bq)		(参考) 放出管理目標値 ※3
		1月～3月	年間累計 ※2	
気 体 廃 棄 物	希 ガ ス	2.2×10^8	1.9×10^9	年間 1.7×10^{15} Bq
	よう素 131	ND ※4	ND ※4	年間 6.2×10^{10} Bq

※2 毎年4月1日からの累計を示す。

※3 1, 2号機合計の値を示す。

※4 検出限界濃度 7×10^{-9} Bq/cm³以下

注) 液体廃棄物及び固体廃棄物については、1, 2号機合計の値を1号機の運転状況に記載。