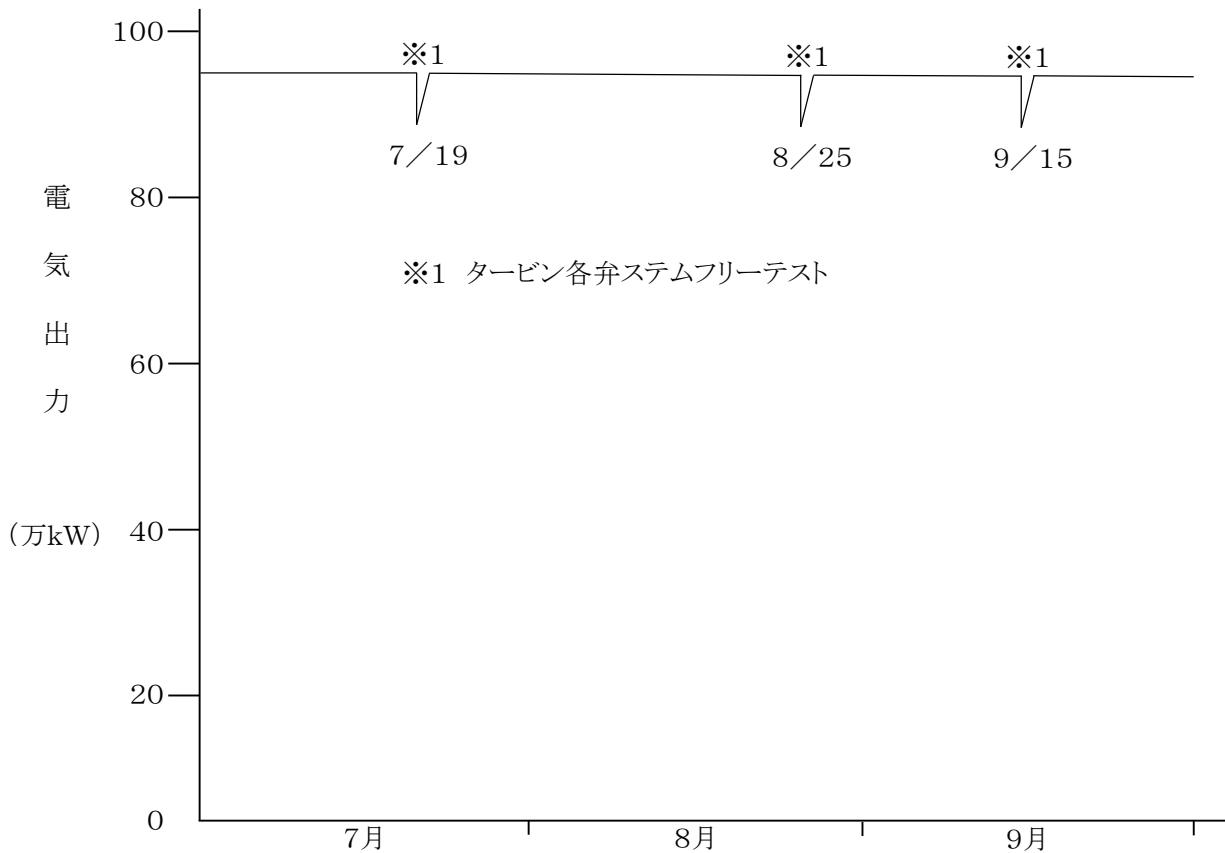


2022年2月4日
九州電力株式会社川内原子力発電所1号機運転状況
(令和3年7月～9月)

1. 発電実績


項 目	7 月 ～ 9 月 の 実 績	備 考
発電電力量（発電端）	20.8億 kWh	発電日数 92日

2. 放射性廃棄物の管理状況

項 目		放 出 量 (Bq)		(参考) 放出管理目標値 ※3 (放出管理の基準値)
		7月～9月	年間累計 ※2	
気 体 廃 棄 物	希 ガ ス	3.4×10 ⁸	3.4×10 ⁸	年間 1.7×10 ¹⁵ Bq
	よ う 素 1 3 1	ND ※4	ND ※4	年間 6.2×10 ¹⁰ Bq
※3 液 体 廃 棄 物	液 体 廃 棄 物 (トリチウムを除く)	ND ※5	ND ※5	年間 7.4×10 ¹⁰ Bq
	ト リ チ ウ ム	9.9×10 ¹²	1.4×10 ¹³	(年間 1.1×10 ¹⁴ Bq)
※3 固 体 廃 棄 物	発生量等(200ℓドラム缶相当本数)			貯蔵庫容量 約37,000本
		7月～9月	総累計	
	発 生 量 (A)	460	27,687	
	焼却等減少量 (B)	469		
	増 加 量 (A-B)	－9		

※² 毎年4月1日からの累計を示す。※³ 1, 2号機合計の値を示す。※⁴ 検出限界濃度 7×10^{-9} Bq/cm³以下※⁵ 検出限界濃度 2×10^{-2} Bq/cm³(Co-60で代表した)以下

川内原子力発電所2号機運転状況
(令和3年7月～9月)

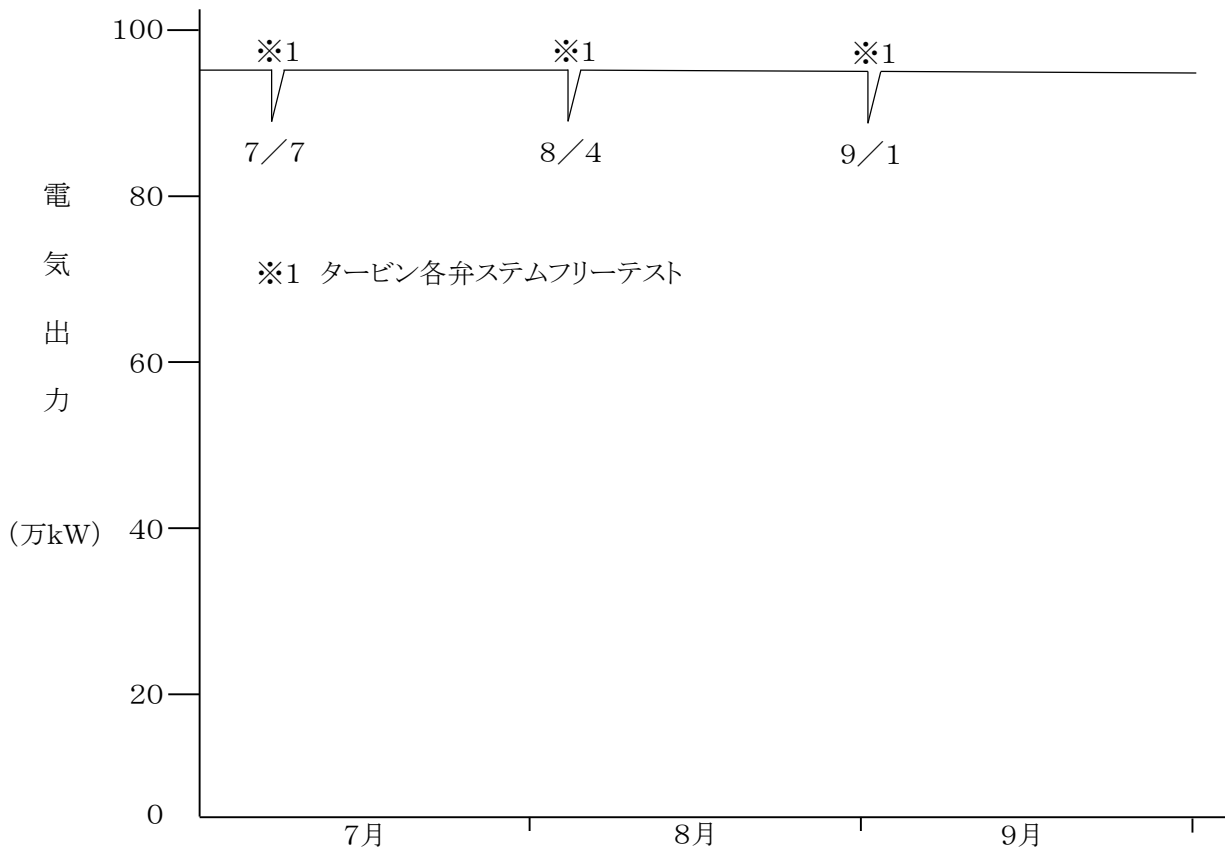

1. 発電実績

項 目	7 月 ～ 9 月 の 実 績	備 考
発電電力量（発電端）	20.7億 kWh	発電日数 92日

2. 放射性廃棄物の管理状況

項 目		放 出 量 (Bq)		(参考) 放出管理目標値 ※3
		7月～9月	年間累計 ※2	
気 体 廃 棄 物	希 ガ ス	ND ※4	6.2×10^8	年間 1.7×10^{15} Bq
	よう素 131	ND ※5	ND ※5	年間 6.2×10^{10} Bq

※2 毎年4月1日からの累計を示す。

※3 1, 2号機合計の値を示す。

※4 検出限界濃度 2×10^{-2} Bq/cm³以下

※5 検出限界濃度 7×10^{-9} Bq/cm³以下

注) 液体廃棄物及び固体廃棄物については、1, 2号機合計の値を1号機の運転状況に記載。